

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич  
Должность: ректор  
Дата подписания: 24.08.2023 12:24:36  
Уникальный программный ключ:  
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6

## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)

Кафедра теплогазоводоснабжения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

« 9 » 09

20 г.



### Тепловой расчет отопительных приборов

Методические указания для практических занятий , курсового проектирования и самостоятельной работы студентов всех форм обучения направлений подготовки 08.03.01, 08.04.01, 13.03.01, 13.04.01

Курск 2022

УДК 697.2(07)

Составители: Е.В. Умеренков, Э.В. Умеренкова

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент кафедры  
теплогазоводоснабжения Т.В. Поливанова

**Тепловой расчет отопительных приборов:** методические указания для практических занятий, курсового проектирования и самостоятельной работы студентов всех форм обучения направлений подготовки 08.03.01, 08.04.01, 13.03.01, 13.04.01 /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Э.В. Умеренкова, Е.В. Умеренков. Курск, 2022. 57 с.: ил.1, прилож. 3. Библиогр.: с. 57.

Излагается алгоритм теплового расчета отопительных приборов систем водяного отопления, приводятся примеры расчета для различных схемных решений систем отопления.

Методические указания предназначены для студентов и магистров ВУЗов теплоэнергетических и строительных специальностей всех форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.

Усл.печ. л. 3,31. Уч.-изд. л. 3 Тираж 100 экз. Заказ . Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

## Оглавление

Введение.....	4
1 Теоретические положения .....	5
1.1 Методика теплового расчета отопительных приборов .....	5
1.2 Алгоритм теплового расчета.....	5
2 Примеры характерных расчетов по разделу .....	8
3 Вопросы и задачи для самоконтроля по разделу.....	<b>Ошибка!</b>
<b>Закладка не определена.3</b>	
3.1. Вопросы для собеседования.....	13
3.2 Вопросы и задания в тестовой форме .....	13
3.3 Задачи .....	13
Библиографический список .....	17
Приложение 1 .....	18
Приложение 2 .....	46
Приложение 3 .....	51
Приложение 4 .....	54
Приложение 5 .....	54
Приложение 6 .....	55

## **Введение**

Целью теплового расчета отопительных приборов является подбор необходимого типоразмера отопительного прибора, который при фактических условиях эксплуатации будет обеспечивать мощность, достаточную для компенсации теплотерь помещения [1].

Методические указания содержат примеры расчета различных приборных узлов. Это, а также наличие справочных и нормативных материалов в составе настоящих методических указаний, облегчат выполнение соответствующих расчетов при проектировании систем водяного отопления. Последнее, безусловно важно, учитывая современные тенденции высшего образования, направленные на увеличение роли самостоятельной работы студентов.

## 1. Теоретические положения

### 1.1 Методика теплового расчета отопительных приборов

В качестве теплотехнической характеристики в настоящее время используется *номинальный тепловой поток*, под которым понимают количество тепла, отдаваемого прибором при номинальных условиях эксплуатации.

Номинальными условиями эксплуатации ( $Q_{\text{ном}}$ ) являются:

- схема движения теплоносителя сверху – вниз;
- одностороннее подключение прибора;
- расход теплоносителя через трубу  $G_{\text{пр}} = 360$  кг/ч (0,1 кг/с);
- средний температурный напор  $\Delta t_{\text{ср}} = 70^\circ\text{C}$ ;
- атмосферное давление  $P = 101,3$  кПа (760 мм рт. Ст.).

Фактическая поверхностная плотность  $[Вт/м^2]$ :

$$q_{\text{ф}} = q_{\text{ном}} \left( \frac{\Delta t_{\text{ср}}}{70} \right)^{1+n} \left( \frac{G_{\text{пр}}}{360} \right)^p cb, \quad (1.1)$$

где  $\left( \frac{\Delta t_{\text{ср}}}{70} \right)^{1+n} \left( \frac{G_{\text{пр}}}{360} \right)^p cb = \varphi$  – коэффициент, учитывающий реальные условия эксплуатации отопительного прибора;

$n, p, c, b$ , – экспериментальные коэффициенты, учитывающие отличие реального среднего температурного напора  $\Delta t_{\text{ср}}$ , расхода, схемы движения теплоносителя и барометрического давления от номинальных, соответственно[2].

### 1.2 Алгоритм теплового расчета

Тепловой расчет отопительных приборов выполняют по следующему алгоритму:

1. Вычерчиваем расчетную схему стояка (рис. 1).
2. Температура на входе в 1-ый по ходу движения теплоносителя прибор:

$$\Delta t_{\text{вх}_1} = t_{\Gamma} - \sum \Delta t_i l_i, \quad (1.2)$$

где  $\Delta t_i$  – градиент падения температуры через 1 м изолированного трубопровода[2];

$l$  – длина трубопровода.

Величина  $\Delta t$  учитывается в расчетах, если снижение температуры теплоносителя превышает 1°C.

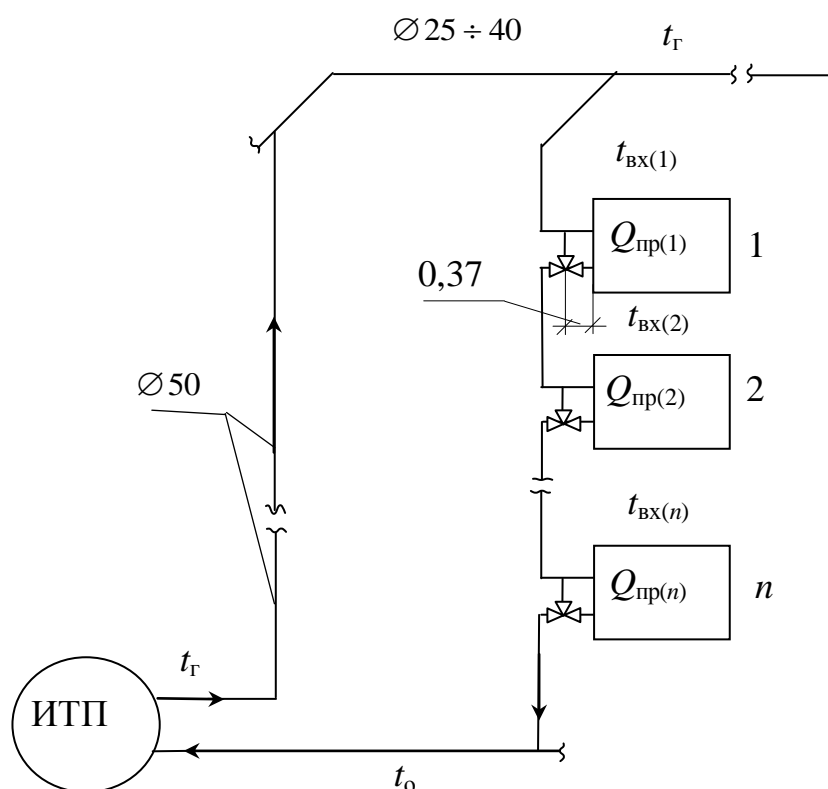


Рис. 1- Расчетная схема стояка

$$d = 25 \div 40 \text{ мм} \quad \Delta t = 0,04 \text{ °C/м}$$

$$d = 50 \text{ мм} \quad \Delta t = 0,03 \text{ °C/м}$$

$$d = 70 \div 100 \text{ мм} \quad \Delta t = 0,02 \text{ °C/м}$$

$$d > 125 \text{ мм} \quad \Delta t = 0,01 \text{ °C/м}$$

3. Температура на выходе из прибора:

$$t_{\text{ВЫХ}} = t_{\text{ВХ}} - \frac{0,86Q_n}{G_{\text{пр}}}, \quad (1.3)$$

учитывая, что  $t_{\text{ВЫХ}}$  – температура на выходе из отопительного прибора есть  $t_{\text{ВХ}}$  в последующий по ходу движения теплоносителя прибор.

4. Находим средний температурный напор между температурой воды в приборе и температурой окружающей среды

$$\Delta t_{\text{ср}} = \frac{t_{\text{ВХ}} + t_{\text{ВЫХ}}}{2} - t_{\text{в}}. \quad (1.4)$$

3. Расход теплоносителя через нагревательный прибор

$$G_{\text{пр}} = \alpha G_{\text{ст}}, \quad (1.5)$$

где  $\alpha$  – коэффициент затекания .

1. Расход стояка

$$G_{\text{ст}} = \frac{0,86 \sum Q_{n_i}}{t_{\text{ВХ}_1} - t_0}. \quad (1.6)$$

5. Требуемая теплоотдача отопительного прибора  $Q_{\text{приб}}$  (Вт) определяется с учетом полезных тепловыделений открыто проложенных труб (стояков, подводок) в пределах помещения  $Q_{\text{пом}}$

$$Q_{\text{приб}} = (Q_{\text{пом}} - 0,9Q_{\text{труб}})\beta_1\beta_2, \quad (1.7)$$

где  $\beta_1$  – коэффициент, учитывающий шаг труб номенклатурного ряда прибора [2];

$\beta_2$  – коэффициент, учитывающий способ установки прибора[2];

$Q_{\text{пом}}$  – расчетные теплотери помещения.

$$Q_{\text{труб}} = q_{\Gamma} \cdot l_{\Gamma} + q_{\text{В}} \cdot l_{\text{В}}, \quad (1.8)$$

где  $q_{\text{В}}$ ,  $q_{\Gamma}$  – теплоотдача 1 м открыто проложенных соответственно вертикальных и горизонтальных труб[2];

$l_{\Gamma}$ ,  $l_{\text{В}}$  – длина соответственно вертикальных и горизонтальных труб в пределах помещения.

6. Определяют номинальный тепловой поток отопительного прибора, по которому выбирают его типоразмер

$$Q_{\text{ном}} = \frac{Q_{\text{приб}}}{\varphi} \quad (1.9)$$

## 2 Примеры характерных расчетов по разделу

### Задача 1

Подобрать тип отопительного прибора однотрубной системы отопления с верхней разводкой при наличии приборного узла с замыкающим участком и термостатическим вентилем типа «Комфорт» (рис.23).

- $\alpha = 0,45$ ;
- $t_{\text{В}} = 20^{\circ}\text{C}$ ;
- $Q_{1,9} = 1700 \text{ Вт}$ ;
- $Q_i = 1500 \text{ Вт}$ ;
- $Q_1 = 2000 \text{ Вт}$ ;
- $t_{\text{ВХ}} = 103^{\circ}\text{C}$ ;
- $n = 9$  этажей;
- $h_{\text{этажа}} = 2,7 \text{ м}$ ;

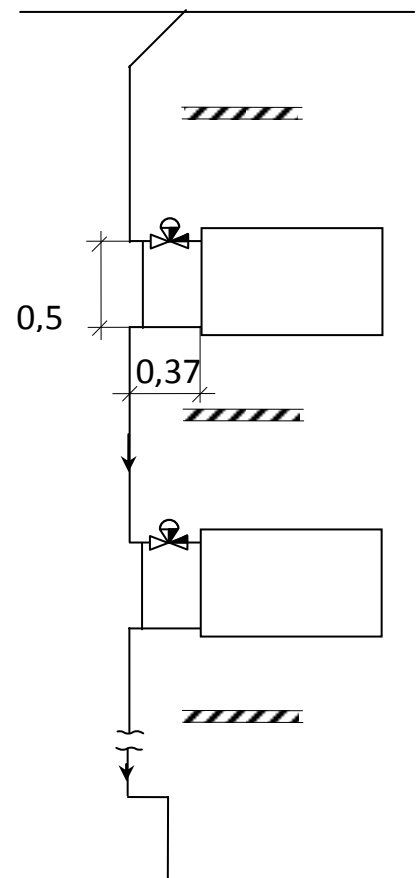




Рис. 23 - Расчетная схема стояка

**Решение**

9 этаж:

Расход стояка равен:

$$G_{\text{ст}} = \frac{0,86 \sum Q_i}{t_{\text{вх}} - t_o} = \frac{0,86(1700 \cdot 2 + 1500 \cdot 7)}{103 - 70} = 362,2 \text{ кг/ч.}$$

Расход прибора равен:

$$G_{\text{пр}} = \alpha \cdot G_{\text{ст}} = 0,45 \cdot 362,2 = 162,99 \text{ кг/ч.}$$

Выбираем прибор типа РС.

$$t_{\text{вых}} = t_{\text{вх}} - \frac{0,86 \cdot Q_{\text{п}}}{G_{\text{пр}}} = 103 - \frac{0,86 \cdot 1700}{162,99} = 94^{\circ} \text{C.}$$

Находим средний температурный напор:

$$\Delta t_{\text{ср}} = \frac{t_{\text{вх}} + t_{\text{вых}}}{2} - t_{\text{в}} = \frac{103 + 94}{2} - 20 = 78,5^{\circ} \text{C.}$$

При  $G_{\text{пр}} > 54 \text{ кг/ч}$ ,  $n = 0,3$ ,  $p = 0,01$

$$\phi = \left( \frac{\Delta t_{\text{ср}}}{70} \right)^{1+n} \left( \frac{G_{\text{пр}}}{360} \right)^p c \cdot b = \left( \frac{78,5}{70} \right)^{1,3} \left( \frac{162,99}{360} \right)^{0,01} 1 \cdot 1 = 1,15.$$

$$Q_{\text{пр}} = (Q_{\text{п}} - 0,9 Q_{\text{тр}}) \beta_1 \cdot \beta_2$$

для радиаторов типа РС  $\beta_1 = 1,05$ .

Находим полезную теплоотдачу открыто проложенных труб:

$$Q_{\text{тр}} = q_{\text{Г}} \cdot l_{\text{Г}} + q_{\text{В}} \cdot l_{\text{В}}$$

$$l_{\text{Г}} = 0,37 \cdot 2 = 0,74 \text{ м; } l_{\text{В}} = 2,7 \text{ м; } q_{\text{Г}} = 91 \text{ Вт/м; } q_{\text{В}} = 70 \text{ Вт/м;}$$

$$Q_{\text{тр}} = 91 \cdot 0,74 + 70 \cdot 2,7 = 256 \text{ Вт}$$

$$Q_{\text{пр}} = (1700 - 0,9 \cdot 256) 1,05 \cdot 1 = 1543 \text{ Вт.}$$

Находим потребный номинал:

$$Q_{\text{ном}} = \frac{Q_{\text{пр}}}{\varphi \cdot \beta_3},$$

где  $\beta_3$  – коэффициент, учитывающий количество колонок.

Для 7 колонок: диапазон от 5 до 12:  $\beta_3 = 1$ .

$$Q_{\text{ном}} = \frac{1543}{1,15 \cdot 1} = 1342 \text{ Вт.}$$

Выбираем прибор: РС-500-7-1,379.

Находим расхождение потребного и фактического номиналов:

$$\Delta = \frac{1379 - 1342}{1342} \cdot 100\% = 2,8\%.$$

8 этаж:

$$t_{\text{см}} = \alpha \cdot t_{\text{вых.пр.}} + (1 - \alpha) t_{\text{вх}}$$

$$t_{\text{см}} = 0,45 \cdot 94 + (1 - 0,45) 103 = 98,95^\circ\text{C}$$

$$t_{\text{вых}} = 98,95 - \frac{0,86 \cdot 1500}{162,99} = 91^\circ\text{C}.$$

Находим средний температурный напор:

$$\Delta t_{\text{ср}} = \frac{98,95 + 91}{2} - 20 = 74,98^\circ\text{C}.$$

При  $G_{\text{пр}} > 54$  кг/ч:  $n = 0,3$ ,  $p = 0,01$

$$\varphi = \left( \frac{74,98}{70} \right)^{1,3} \left( \frac{162,99}{360} \right)^{0,01} 1 \cdot 1 = 1,08.$$

Находим полезную теплоотдачу открыто проложенных труб:

$$Q_{\text{тр}} = q_{\text{Г}} \cdot l_{\text{Г}} + q_{\text{В}} \cdot l_{\text{В}}$$

$l_{\text{Г}} = 0,37 \cdot 2 = 0,74$  м;  $l_{\text{В}} = 2,7$  м;  $q_{\text{Г}} = 84$  Вт/м;  $q_{\text{В}} = 65$  Вт/м;

$$Q_{\text{тр}} = 84 \cdot 0,74 + 65 \cdot 2,7 = 238 \text{ Вт.}$$

$$Q_{\text{пр}} = (Q_{\text{п}} - 0,9 Q_{\text{тр}}) \beta_1 \cdot \beta_2$$

для радиаторов типа РС  $\beta_1 = 1,05$ .

$$Q_{\text{пр}} = (1500 - 0,9 \cdot 238) 1,05 \cdot 1 = 1350 \text{ Вт.}$$

Находим потребный номинал:

$$Q_{\text{ном}} = \frac{Q_{\text{пр}}}{\varphi \cdot \beta_3},$$

где  $\beta_3$  – коэффициент, учитывающий количество колонок.

Для 7 колонок: диапазон от 5 до 12:  $\beta_3 = 1$ .

$$Q_{\text{ном}} = \frac{1350}{1,08 \cdot 1} = 1250 \text{ Вт}.$$

Выбираем прибор: РС-500-7-1,379.

Находим расхождение потребного и фактического номиналов:

$$\Delta = \frac{1379 - 1250}{1250} \cdot 100\% = 10,32\% .$$

Расхождение фактического номинала от потребного превышает 10%, следовательно необходимо скорректировать температуру теплоносителя на выходе из прибора.

$$Q'_{\text{пр}} = Q_{\text{ном}}^{\phi} \cdot \varphi \cdot \beta_3,$$

$$Q'_{\text{пр}} = 1379 \cdot 1,08 \cdot 1 = 1489 \text{ Вт}.$$

$$Q'_{\text{п}} = \frac{Q'_{\text{пр}}}{\beta_1 \cdot \beta_2} + 0,9Q_{\text{гр}}.$$

$$Q'_{\text{п}} = \frac{1489}{1,05 \cdot 1} + 0,9 \cdot 238 = 1633 \text{ Вт}.$$

$$t'_{\text{вых}} = t_{\text{вх}} - \frac{0,86 \cdot Q'_{\text{п}}}{G_{\text{пр}}} = 98,95 - \frac{0,86 \cdot 1633}{162,99} = 90,33^{\circ} \text{С}.$$

## Задача 2

Подобрать отопительные приборы типа радиаторов GlobalMIXR 500 для помещения детского сада, если система отопления двухтрубная, горизонтальная со скрытой прокладкой труб, температура теплоносителя в подаче  $80^{\circ} \text{С}$ , в обратке -  $60^{\circ} \text{С}$ .

**Решение**

Средний температурный напор:

$$\Delta t_{cp} = \frac{80 + 60}{2} - 23 = 47^\circ C,$$

Расход теплоносителя:

$$G_{np} = \frac{0,86 \cdot 11300}{80 - 60} = 485,9 \frac{кг}{ч},$$

Коэффициент, учитывающий реальные условия эксплуатации отопительного прибора:

$$\varphi = \left(\frac{47}{70}\right)^{1+0,33} \cdot \left(\frac{485,9}{360}\right)^{0,03} \cdot 1 \cdot 1 = 0,59,$$

Требуемая площадь отопительного прибора:

$$Q_{приб} = (11300 - 0,9 \cdot 0) \cdot 1,05 \cdot 1,02 = 12102 Вт,$$

Номинальный тепловой поток отопительных приборов при нормальных условиях:

$$Q_{ном} = \frac{12102}{0,59 \cdot 1} = 20512 Вт,$$

Т.к. в данном помещении длина оконного проема составляет 1700мм, а длина отопительного прибора должна занимать 75% светопрозрачной конструкции по СП 60.13330.2016, то к установке принимаем 12 отопительных приборов.

$$n = \frac{20512}{195} = 105,2 \text{ секции},$$

К установке принимаем 3 алюминиевых секционных радиатора GlobalMIXR 500-8-1560 и 9 радиаторов GlobalMIXR 500-9-1755.

### **3 Вопросы и задачи для самоконтроля по разделу**


#### **3.1. Вопросы для собеседования**

- 1 Классификация отопительных приборов.
- 2 Классификация отопительных приборов по тепловой инерции.
- 3 Классификация отопительных приборов по виду реализуемого теплообмена.
- 4 Факторы, влияющие на коэффициент теплопередачи отопительных приборов.
- 5 Номинальная плотность теплового потока нагревательного прибора.
- 6 Расчетная плотность теплового потока нагревательного прибора.
- 7 Номинальные условия эксплуатации отопительных приборов.
- 8 Цель теплового расчета отопительных приборов.
- 9 Конструкции отопительных приборов
- 10 Коэффициент затекания воды в отопительных приборах.
- 11 Изобразить и описать основные конструкции приборных узлов с регулируемой теплоотдачей вертикальных одно- и двухтрубных систем отопления.
- 12 Какие требования предъявляются к регулирующей арматуре для различных приборных узлов?
- 13 Сравнить величину коэффициента затекания приборных узлов вертикальной однострубно́й системы водяного отопления:
  - проточного
  - проточно-регулируемого
  - с замыкающим участком (осевым и смещенным)

### 3.2 Вопросы и задания в тестовой форме

1. Чему равен коэффициент  $\alpha$ , учитывающий зависимость теплоотдачи от среднего температурного напора  $\Delta t_{ср}$ , для конвектора "Комфорт -20"?
  - a. 0,35
  - b. 0,3
  - c. 0,18
  - d. 0,07
  - e. 1
  
2. Чему равно падение температуры на 1 м длины через изолированный теплопровод диаметром условного прохода 40 мм?
  - a. 0,04
  - b. 0,4
  - c. 0,03
  - d. 0,3
  - e. 0,1
  
3. Чему равен удельный тепловой поток через горизонтальную неизолированную стальную трубу условным диаметром 15 мм при среднем температурном напоре  $62^{\circ}\text{C}$ ?
  - a. 66 Вт/м
  - b. 50 Вт/м
  - c. 63 Вт/м
  - d. 47 Вт/м
  - e. 77 Вт/м

1 При какой из приведенных схем движения теплоносителя у нагревательного прибора будет максимальная теплоотдача?

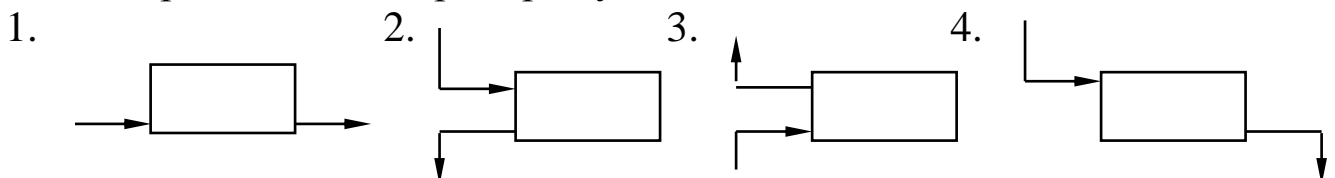

- 2 Какой отопительный прибор относится к конвективному типу?
- a. В котором более 50 процентов тепла отдается радиацией
  - b. В котором более 70 процентов тепла отдается радиацией
  - c. В котором от 50 до 70 процентов тепла отдается радиацией
  - d. В котором более 90 процентов тепла отдается радиацией
  - e. В котором 100 процентов тепла отдается радиацией
- 3 Какой отопительный прибор относится к радиационно-конвективному типу?
- a. В котором от 50 до 70 процентов тепла отдается конвекцией
  - b. В котором более 50 процентов тепла отдается радиацией
  - c. В котором более 70 процентов тепла отдается радиацией
  - d. В котором более 90 процентов тепла отдается радиацией
  - e. В котором более 90 процентов тепла отдается конвекцией
- 4 Какой отопительный прибор относится к радиационному типу?
- a. В котором более 50 процентов тепла отдается радиацией
  - b. В котором более 70 процентов тепла отдается радиацией
  - c. В котором от 50 до 70 процентов тепла отдается радиацией
  - d. В котором более 90 процентов тепла отдается радиации
  - e. В котором 100 процентов тепла отдается радиацией

### 3.3 Задачи

1. Чему равна температура на выходе из отопительного прибора однетрубной системы отопления, если температура на входе

- 89 °C, коэффициент затекания равен 1, тепловая нагрузка прибора равна 1340 Вт, а стояка - 12300 Вт?
2. Чему равен средний температурный напор отопительного прибора однотрубной системы отопления, если температура на входе в прибор равна 93 °C, расход стояка - 400 кг/ч, коэффициент затекания - 1, тепловая нагрузка прибора - 1200 Вт, температура помещения - 22 °C?
  3. Чему равна полезная теплоотдача открыто проложенных вертикальных стальных труб диаметром 32 мм, если длина труб - 14 м, температура теплоносителя - 150 °C, в лестничной клетке жилого дома?
  4. Чему будет равен тепловой поток радиатора РСВ-1, если расход прибора 540 кг/ч, средний температурный напор 65,7 °C, схема движения теплоносителя номинальная?



## Библиографический список

1. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
2. Внутренние санитарно-технические устройства. Отопление [Текст]: справочник проектировщика / под редакцией И.Г. Старовойта. В 3 ч. Ч. I. 4-е изд. М.: Стройиздат, 1990. 344 с.

# Приложение 1

## Номенклатура и основные технические характеристики конвекторов отопительных с кожухом «Изотерм»

Таблица П1.1

Сокращенное обозначение типоразмеров конвекторов		напольных		настенных		Номинальный тепловой поток $Q_{ну}$ , кВт	Размеры, мм		Масса с кронштейнами (справочная), кг		
		по ГОСТ 20849-94	заводское обозначен	заводское обозначен	по ГОСТ 20849-94		настенных	напольных	Н	L	настенных
КСК-0,228-104	РКН-104	КСК-0,228-104	КСК-0,228-104	КСК-0,228-104	КСК-0,228-104	0,228	0,212	150	400	2,8	4,7
КСК-0,494-107	РКН-107	КСК-0,494-107	КСК-0,494-107	КСК-0,494-107	КСК-0,494-107	0,494	0,459	150	700	3,9	6,5
КСК-0,770-110	РКН-110	КСК-0,770-110	КСК-0,770-110	КСК-0,770-110	КСК-0,770-110	0,770	0,716	150	1000	4,9	8,1
КСК-1,052-113	РКН-113	КСК-1,052-113	КСК-1,052-113	КСК-1,052-113	КСК-1,052-113	1,052	0,978	150	1300	5,9	9,7
КСК-1,334-116	РКН-116	КСК-1,334-116	КСК-1,334-116	КСК-1,334-116	КСК-1,334-116	1,334	1,241	150	1600	7,3	12,1
КСК-1,616-119	РКН-119	КСК-1,616-119	КСК-1,616-119	КСК-1,616-119	КСК-1,616-119	1,616	1,503	150	1900	8,3	13,7
КСК-1,898-122	РКН-122	КСК-1,898-122	КСК-1,898-122	КСК-1,898-122	КСК-1,898-122	1,898	1,765	150	2200	9,3	15,3
КСК-2,180-125	РКН-125	КСК-2,180-125	КСК-2,180-125	КСК-2,180-125	КСК-2,180-125	2,180	2,027	150	2500	10,3	16,9
КСК-0,364-204	РКН-204	КСК-0,364-204	КСК-0,364-204	КСК-0,364-204	КСК-0,364-204	0,364	0,346	250	400	4,0	6,0
КСК-0,795-207	РКН-207	КСК-0,795-207	КСК-0,795-207	КСК-0,795-207	КСК-0,795-207	0,795	0,755	250	700	5,8	8,6
КСК-1,241-210	РКН-210	КСК-1,241-210	КСК-1,241-210	КСК-1,241-210	КСК-1,241-210	1,241	1,179	250	1000	7,6	11,2
КСК-1,694-213	РКН-213	КСК-1,694-213	КСК-1,694-213	КСК-1,694-213	КСК-1,694-213	1,694	1,609	250	1300	9,4	13,0

Продолжение табл. П 1.1

Сокращенное обозначение типоразмеров		напольных		Номинальный тепловой поток $Q_{\text{ном}}$ , кВт	Размеры, мм		Масса с кронштейнами (справочная), кг		
		настенных	по ГОСТ 20849-94		Н	L	настенных	напольных	
КСК-2,140-219	КСК-2,140-219	КСК-2,140-219	КСК-2,140-219	2,140	2,042	250	1600	11,5	16,9
КСК-2,603-219	КСК-2,603-219	КСК-2,603-219	КСК-2,603-219	2,603	2,472	250	1900	13,3	19,6
КСК-3,058-222	КСК-3,058-222	КСК-3,058-222	КСК-3,058-222	3,058	2,905	250	2200	15,1	21,9
КСК-3,512-225	КСК-3,512-225	КСК-3,512-225	КСК-3,512-225	3,512	3,336	250	2500	16,9	24,8
КСК-0,463-304	КСК-0,463-304	КСК-0,463-304	КСК-0,463-304	0,463	0,449	350	400	5,0	7,2
КСК-1,012-307	КСК-1,012-307	КСК-1,012-307	КСК-1,012-307	1,012	0,982	350	700	7,6	10,4
КСК-1,581-310	КСК-1,581-310	КСК-1,581-310	КСК-1,581-310	1,581	1,534	350	1000	10,1	13,8
КСК-2,159-313	КСК-2,159-313	КСК-2,159-313	КСК-2,159-313	2,159	2,094	350	1300	12,6	17,0
КСК-2,738-316	КСК-2,738-316	КСК-2,738-316	КСК-2,738-316	2,738	2,656	350	1600	15,6	21,2
КСК-3,317-319	КСК-3,317-319	КСК-3,317-319	КСК-3,317-319	3,317	3,217	350	1900	18,2	24,8
КСК-3,896-322	КСК-3,896-322	КСК-3,896-322	КСК-3,896-322	3,896	3,779	350	2200	20,7	28,2
КСК-4,475-325	КСК-4,475-325	КСК-4,475-325	КСК-4,475-325	4,475	4,341	350	2500	23,3	31,8
КСК-0,536-404	КСК-0,536-404	КСК-0,536-404	КСК-0,536-404	0,536	0,531	450	400	6,5	8,6
КСК-1,171-407	КСК-1,171-407	КСК-1,171-407	КСК-1,171-407	1,171	1,159	450	700	9,8	13,0
КСК-1,827-410	КСК-1,827-410	КСК-1,827-410	КСК-1,827-410	1,827	1,809	450	1000	13,2	17,4

Продолжение табл. П.1.1

Сокращенное обозначение типоразмеров конвекторов		напольных		настенных		Номинальный тепловой поток $Q_{нч}$ , кВт	Размеры, мм		Масса с кронштейнами (справочная), кг		
		по ГОСТ 20849-94	заводское обозначение	по ГОСТ 20849-94	заводское обозначение		Н	L	настенных	напольных	
КСК-2,494-413	РКН-413	КПНК-2,469-413	РКО-413	КСК-3,163-416	РКН-416	КПНК-3,131-416	РКО-416	450	1300	16,5	21,8
КСК-3,831-419	РКН-419	КПНК-3,793-419	РКО-419	КСК-4,500-422	РКН-422	КПНК-4,455-422	РКО-422	450	1900	23,6	31,2
КСК-5Д69-425	РКН-425	КПНК-5,117-425	РКО-425	КСК-6,9-425	РКН-425	КПНК-6,855-425	РКО-425	450	2200	27,0	35,8
-	-	КПНК2-0,410-104	РКО-2-104	КСК-9,6-107	РКН-107	КПНК2-0,878-107	РКО-2-107	150	400	-	6,9
-	-	КПНК2-1,385-110	РКО-2-110	КСК-11,9-113	РКН-113	КПНК2-1,891-113	РКО-2-113	150	700	-	9,6
-	-	КПНК2-2,400-116	РКО-2-116	КСК-14,2-119	РКН-119	КПНК2-2,907-119	РКО-2-119	150	1000	-	11,9
-	-	КПНК2-3,414-122	РКО-2-122	КСК-18,1-125	РКН-125	КПНК2-3,920-125	РКО-2-125	150	1300	-	14,2
-	-	КПНК2-0,669-204	РКО-2-204	КСК-13,8-207	РКН-207	КПНК2-1,460-207	РКО-2-207	150	1600	-	18,1
-	-	КПНК2-2,907-119	РКО2-119	КСК-20,4-122	РКН-122	КПНК2-3,414-122	РКО2-119	150	1900	-	20,4
-	-	КПНК2-3,920-125	РКО2-125	КСК-22,7-125	РКН-125	КПНК2-4,455-125	РКО2-125	150	2200	-	22,7
-	-	КПНК2-0,669-204	РКО-2-204	КСК-25,0-204	РКН-204	КПНК2-1,460-204	РКО-2-204	150	2500	-	25,0
-	-	КПНК2-1,460-207	РКО-2-207	КСК-9,5-207	РКН-207	КПНК2-1,975-207	РКО-2-207	250	400	-	9,5
-	-	КПНК2-1,975-207	РКО-2-207	КСК-13,8-207	РКН-207	КПНК2-2,490-207	РКО-2-207	250	700	-	13,8

Продолжение табл. П1.1

Сокращенное обозначение типоразмеров конвекторов		напольных		заводское обозначение	по ГОСТ 20849-94	заводское обозначение	Номинальный тепловой поток $Q_{нч}$ , кВт		Размеры, мм		Масса с кронштейнами (справочная), кг	
							настенных	напольных	Н	L	настенных	напольных
по ГОСТ 20849-94	настенных	заводское обозначение	по ГОСТ 20849-94	заводское обозначение	настенных	напольных	настенных	напольных	Н	L	настенных	напольных
-	-	-	КПНК2-2,280-210	РКО-2-210	-	2,280	-	2,280	250	1000	-	18,1
-	-	-	КПНК2-3Д 12-213	РКО-2-213	-	3,112	-	3,112	250	1300	-	22,6
-	-	-	КШЖ2-3,949-216	РКО-2-216	-	3,949	-	3,949	250	1600	-	27,7
-	-	-	КПНК2-4,783-21-9	РКО-2-219	-	4,783	-	4,783	250	1900	32,2	-
-	-	-	КПНК2-5,61 8-222	РКО-2-222	-	5,618	-	5,618	250	2200	-	35,9
-	-	-	КПНК2-6,452-225	РКО-2-225	-	6,452	-	6,452	250	2500	40,8	-
-	-	-	КПНК2-0,868-304	РКО-2-304	-	0,868	-	0,868	350	400	11,9	-
-	-	-	КПНК2-1 ,899-307	РКО-2-307	-	1,899	-	1,899	350	700	-	17,4
-	-	-	КПНК2-2,967-310	РКО-2-310	-	2,967	-	2,967	350	1000	23,3	-
-	-	-	КПНК2-4,050-313	РКО-2-313	-	4,050	-	4,050	350	1300	-	28,8
-	-	-	КПНК2-5, 137-316	РКО-2-316	-	5,137	-	5,137	350	1600	-	36,3
-	-	-	КПНК2-6,222-319	РКО-2-319	-	6,222	-	6,222	350	1900	-	42,6
-	-	-	КПНК2-7,309-322	РКО-2-322	-	7,309	-	7,309	350	2200	48,5	-
-	-	-	КПНК2-8,396-325	РКО-2-325	-	8,396	-	8,396	350	2500	-	54,8
-	-	-	КПНК2- 1,027-404	РКО-2-404	-	1,027	-	1,027	450	400	-	15,1

Окончание табл. П.1

Сокращенное обозначение типоразмеров конвекторов		напольных		заводское обозначение	по ГОСТ 20849-94	настенных	Номинальный тепловой поток $Q_{нч}$ , кВт		Размеры, мм		Масса с кронштейнами (справочная), кг	
							настенных	напольных	Н	L	настенных	напольных
по ГОСТ 20849-94	заводское обозначение	заводское обозначение	по ГОСТ 20849-94	заводское обозначение	настенных	напольных	Н	L	настенных	напольных	настенных	напольных
–	–	РКО-2-407	КПНК2-2,242-407	РКО-2-407	–	2,242	450	700	–	22,6	–	22,6
–	–	РКО-2-410	КПНК2-3,499-410	РКО-2-410	–	3,499	450	1000	–	30,5	–	30,5
–	–	РКО-2-413	КПНК2-4,775-413	РКО-2-413	–	4,775	450	1300	–	37,4	–	37,4
–	–	РКО-2-416	КПНК2-6,056-416	РКО-2-416	–	6,056	450	1600	–	47,5	–	47,5
–	–	РКО-2-419	КПНК2-7,336-419	РКО-2-419	–	7,336	450	1900	–	55,4	–	55,4
–	–	РКО-2-422	КГШК2-8,616-422	РКО-2-422	–	8,616	450	2200	–	63,7	–	63,7
–	–	РКО-2-425	КПНК2-9,897-425	РКО-2-425	–	9,897	450	2500	–	71,2	–	71,2

Примечания: 1. Расстояние между осями присоединительных патрубков (монтажная высота) Нм на 100 мм меньше общей высоты Н и составляет в зависимости от высоты конвектора 50, 150, 250 и 350 мм.

2. Расстояние от оси нижнего патрубка до низа конвектора 42 мм.

3. Расстояние от осей патрубков до стены (при настенной установке) составляет 62 мм (с учетом размеров кронштейнов).

4. Тип (вариант установки), номинальный тепловой поток, габаритные размеры, вариант подключения к системе отопления указывать согласно рисунку П.1.

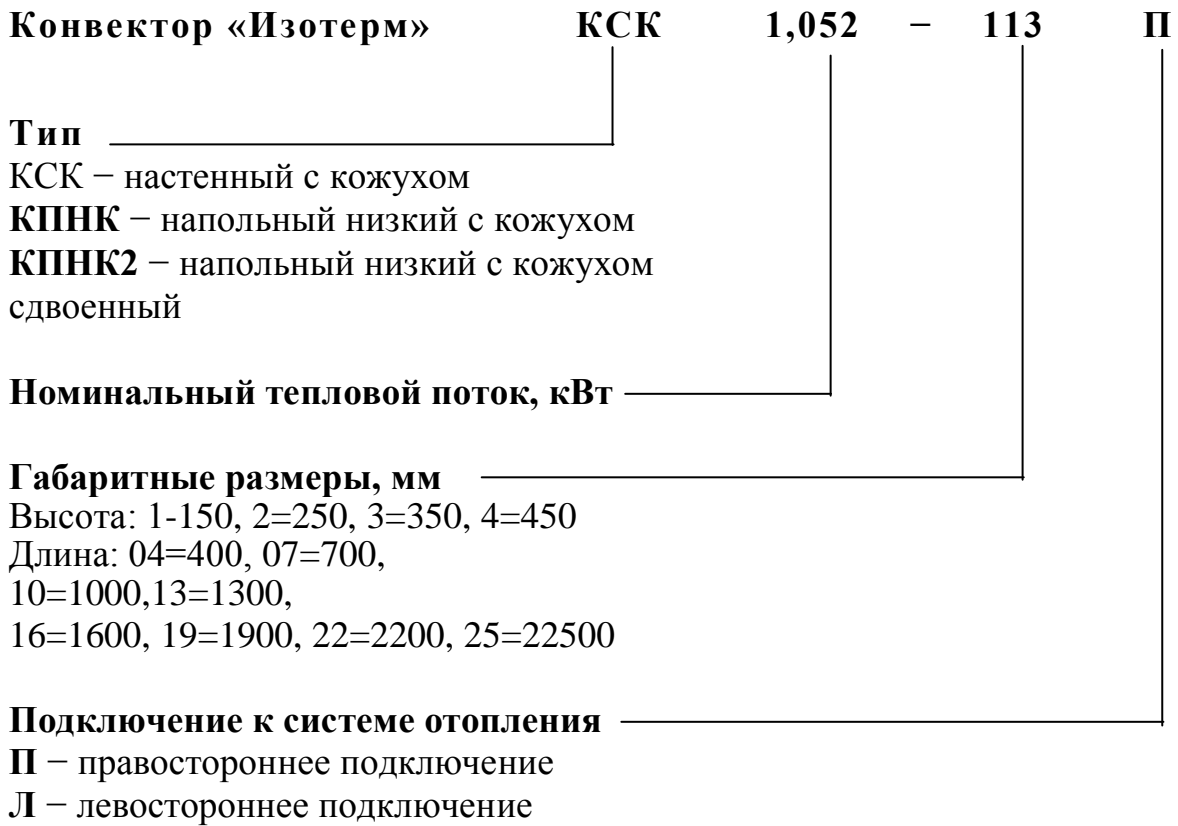


Рис. П12.1 Схема представления данных при заказе конвекторов «Изотерм»

Таблица П1.2

Номенклатура и основные технические характеристики стальных настенных одноярусных конвекторов «Гермосталь» высотой 250 мм

Обозначение концевой	Номинальный тепловой поток $Q_{\text{нч}}$ , кВт	Размеры, мм		Площадь поверхности нагрева $F$ , м <sup>2</sup>	Объём воды в конвекторе, л	Масса с кронштейнами (справочная), кг
		Длина кожуха $L$	Длина нагревательного элемента $A$			
СКНБ-207	0,59	700	690	2,08	0,5	9,3
СКНБ-208	0,69	800	786	2,43	0,57	10,6
СКНБ-209	0,79	900	882	2,84	0,64	12,1
СКНБ-210	0,895	1000	978	3,19	0,7	13,4
СКНБ-211	1,0	1100	1074	3,55	0,77	14,7
СКНБ-212	1,1	1200	1170	3,91	0,84	16,2
СКНБ-213	1,2	1300	1266	4,27	0,91	17,5
СКНБ-214	1,3	1400	1362	4,64	0,98	18,8
СКНБ-216	1,5	1600	1598	5,36	1,12	21,3
СКНБ-219	1,8	1900	1892	6,43	1,33	25,1
СКНБ-222	2,1	2200	2186	7,5	1,54	29,3
СКНБ-225	2,4	2500	2482	8,57	1,75	33,3
СКНН-208	0,59	800	720	2,08	0,5	9,9
СКНН-209	0,69	900	820	2,43	0,57	11,3
СКНН-210	0,79	1000	920	2,84	0,64	12,8
СКНН-211	0,895	1100	1020	3,19	0,7	14,0



Продолжение табл. П1.2

Обозначение концевой	проходной	Номинальный тепловой поток $Q_{н\tau}$ , кВт	Размеры, мм		Площадь поверхности нагрева $F$ , м <sup>2</sup>	Объём воды в конвекторе,	Масса с кронштейнам и (справочная),
			Длина кожуха $L$	Длина нагревательного элемента $A$			
СКНН-212	–	1,0	1200	1120	3,55	0,77	15,4
СКНН-213	–	1,1	1300	1220	3,91	0,84	16,9
СКНН-214	–	1,2	1400	1320	4,27	0,91	18,8
СКНН-216	–	1,4	1600	1520	4,99	1,05	20,3
СКНН-219	–	1,7	1900	1820	6,07	1,26	24,5
СКНН-222	–	2,0	2200	2120	7,15	1,47	28,5
СКНН-225	–	2,3	2500	2420	8,23	1,68	32,7

*Примечания.*

1. Глубина всех настенных конвекторов при установке на фирменные кронштейны равна 113 мм.
2. Номинальный тепловой поток наполных конвекторов СКОБ и СКОН в среднем на 5% ниже показателей, представленных в настоящей таблице.
3. Номинальный тепловой поток проходных конвекторов СКНП и СКОП определен при расходе воды **через каждую трубку конвектора 0,1 кг/с (360 кг/ч).**

Таблица П1.3

Номенклатура и основные технические характеристики стальных настенных двухъярусных конвекторов «Гермосталь» высотой 350 мм

Обозначение конвектора с присоединительными патрубками	Номинальный тепловой поток $Q_{\text{н}}$ , кВт	Размеры, мм		Площадь поверхности нагрева $F$ , м <sup>2</sup>	Объём воды в конвекторе, л	Масса с кронштейнами (справочная), кг, с патрубками	
		длина кожуха $L$	длина нагревательного элемента			боковыми	нижними
СКНБ-308	0,8	800	720	4,15	1,0	16,9	17,6
СКНБ-309	0,94	900	820	4,87	1,14	19,5	20,2
СКНБ-310	1,08	1000	920	5,67	1,28	22,2	22,9
СКНБ-311	1,23	1100	1020	6,39	1,41	24,6	25,3
СКНБ-312	1,35	1200	1120	7,1	1,54	26,7	27,4
СКНБ-313	1,48	1300	1220	7,82	1,68	31,8	32,5
СКНБ-314	1,61	1400	1320	8,54	1,82	34,4	35,1
СКНБ-316	1,85	1600	1520	9,98	2,1	36,3	37,0
СКНБ-319	2,23	1900	1820	1-2,14	2,52	44,0	44,7

Продолжение табл. П1.3

Обозначение конвектора с присоединительными патрубками	Номинальный тепловой поток $Q_{н\text{ч}}$ , кВт		Размеры, мм		Площадь поверхности нагрева $F$ , $\text{м}^2$	Объём воды в конвекторе, л	Масса с кронштейнами (справочная), кг, с патрубками	
	боковыми	нижними	длина кожуха $L$	длина нагревательного элемента			боковыми	нижними
СКНБ-322	СКНН-322	2,61	2200	2120	14,3	2,96	51,6	52,3
СКНБ-325	СКНН-325	3,0	2500	2420	16,46	3,4	59,6	60,3

*Примечания:*

1. Глубина всех настенных конвекторов при установке на фирменные кронштейны равна 113 мм.
  2. Номинальный тепловой поток напольных конвекторов СКОБ и СКОН в среднем на 7% ниже показателей, представленных в настоящей таблице.
  3. Заводом принята следующая внегостовская система обозначений:  
 СКНБ – стальной конвектор настенный концевой с боковыми патрубками (высотой 250 и 350 мм);  
 СКНН – стальной конвектор настенный концевой с нижними патрубками для донного подключения (высотой 250 и 350 мм);  
 СКНП – стальной конвектор настенный проходной с боковыми патрубками (выпускается высотой только 250 мм);  
 СКОБ – стальной конвектор островной (напольный) концевой с боковыми патрубками (высотой с учетом высоты стоек  $250 + 100 = 350$  мм и  $350 + 100 = 450$  мм);  
 СКОН – стальной конвектор островной (напольный) концевой с нижними патрубками для донного подключения (высотой  $250 + 100 = 350$  мм и  $350 + 100 = 450$  мм),  
 СКОП – стальной конвектор островной (напольный) проходной (выпускается только с кожухом высотой 250 мм и высотой с учетом высоты стоек - 350 мм);
- По длине кожуха одноярусные конвекторы выпускаются 11 типоразмеров, двухъярусные - 10 типоразмеров. При обозначении типоразмера первая цифра соответствует первой цифре серии (2 или 3 от серий 200 и 300), а две остальные – длине кожуха в дециметрах. Например, одноярусный конвектор (для любой модификации)

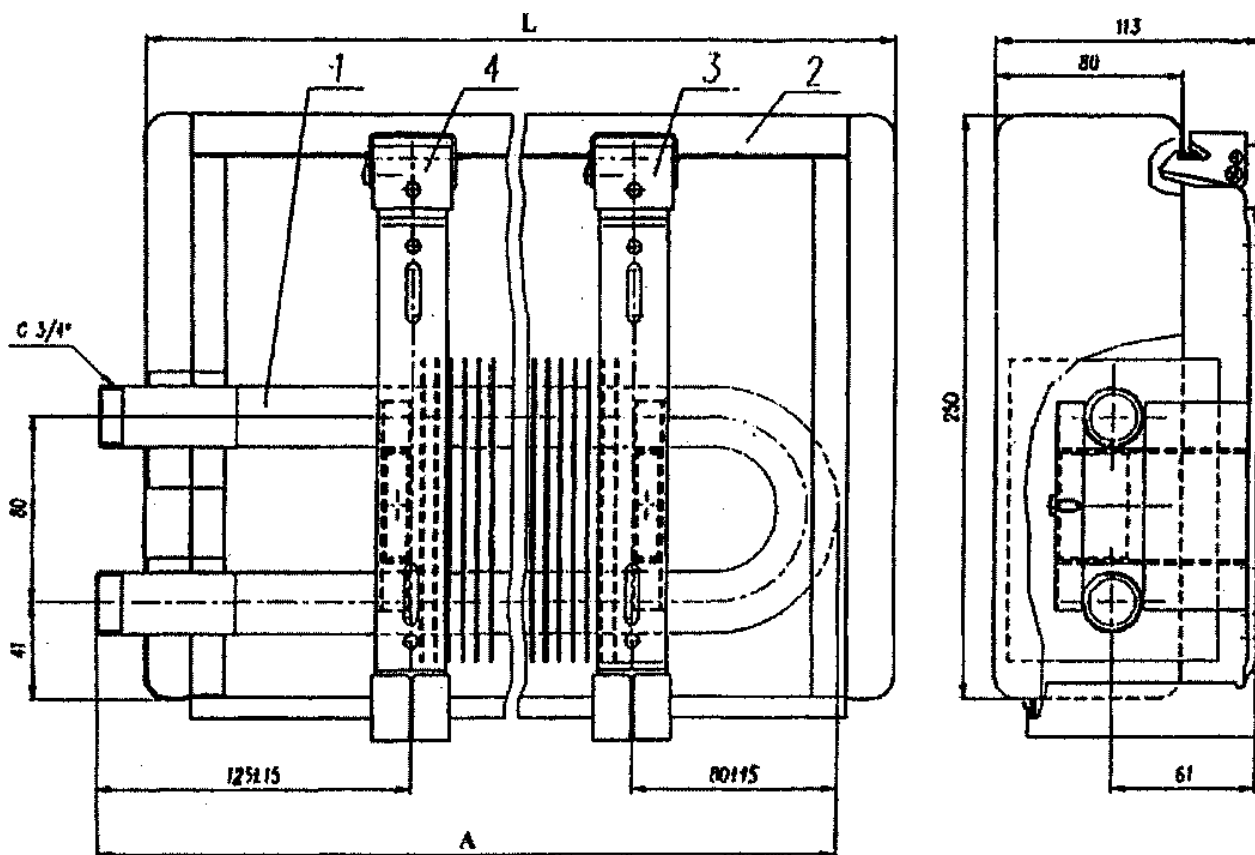


Рис. П12.2 Конвектор «Термосталь» настенный одноярусный с боковыми патрубками (СКНБ): 1 – нагревательный элемент; 2 – кожух; 3, 4 – кронштейны

Таблица П1.4

Номенклатура и технические характеристики радиаторов отопительных алюминиевых,  
изготавливаемых методом прессования типа РС и РН

Условное обозначение радиатора	Количество колонок, шт.	Площадь поверхности нагрева, $f$ , $m^2$	Номинальный тепловой поток $Q_{ну}$ , кВт	Размеры, мм		Масса в сборе, кг, не более	Приведенный коэффициент сопротивления $\xi'_{ну}$	Характеристика сопротивления $S_{ну}$ , Па/(кг/с)
				Длина радиатора общая $L$	Расстояние между осями коллекторов $x$			
РС-500-2-0,394	2	0,828	0,394	220	500	4,4	8,3	3,42
РС-500-3-0,591	3	1,242	0,591	315	500	6,6	4,5	1,85
РС-500-4-0,788	4	1,656	0,786	420	500	8,8	3,5	1,44
РС-500-5-0,985	5	2,07	0,985	525	500	11,0	3,0	1,24
РС-500-6-1,182	6	2,484	1,182	630	500	13,2	2,7	1,11
РС-500-7-1,379	7	2,898	1,379	735	500	15,4	2,7	1,11
РС-500-8-1,576	8	3,312	1,576	840	500	17,6	2,7	1,11
РС-500-9-1,773	9	3,726	1,773	945	500	19,8	2,7	1,11
РС-500-10-1,970	10	4,14	1,970	1050	500	22,0	2,7	1,11
РС-500-11-2,167	11	4,554	2,167	1155	500	24,2	2,7	1,11
РС-500-12-2,364	12	4,968	2,364	1260	500	26,4	2,7	1,11
РН-500-2-0,350	2	0,92	0,350	220	500	3,6	7	2,88
РН-500-3-0,525	3	1,38	0,525	315	500	5,4	4	1,65
РН-500-4-0,700	4	1,84	0,700	420	500	7,2	3,2	1,32
РН-500-5-0,875	5	2,3	0,875	525	500	9,0	2,6	1,07

Продолжение табл. П1.4

Условное обозначение радиатора	Количество колонок, шт.	Площадь поверхности нагрева $f$ , м <sup>2</sup>	Номинальный тепловой поток $Q_{ну}$ , кВт	Размеры, мм		Масса в сборе, кг, не более	Приведенный коэффициент сопротивления $\xi'_{ну}$	Характеристика сопротивления $S_{ну}$ , Па/(кг/с)
				Длина радиатора общая $L$	Расстояние между осями коллекторов в $N$			
РН-500-6-1,050	6	2,76	1,050	630	500	10,8	2,3	0,95
РН-500-7-1,225	7	3,22	1,225	735	500	12,6	2,3	0,95
РН-500-8-1,400	8	3,68	1,400	840	500	14,4	2,3	0,95
РН-500-9-1,575	9	4,14	1,575	945	500	16,2	2,3	0,95
РН-500-10-1,750	10	4,6	1,750	1050	500	18,0	2,3	0,95
РН-500-11-1,925	11	5,06	1,925	1155	500	19,8	2,3	0,95
РН-500-12-2,100	12	5,52	2,100	1260	500	21,6	2,3	0,95

## Теплотехническая характеристика отопительных приборов

Таблица П1.5

Обозначение прибора	Площадь нагревательной поверхности А, м <sup>2</sup>	Номинальный тепловой поток Q <sub>пт</sub> , Вт(ккал/ч)	n <sub>1</sub> и n <sub>2</sub> (см. примечание 1)		Строительные размеры, мм				Масса, кг
			n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Радиаторы стальные панельные типа РСВ1</b> (ГОСТ 20335-74 и ТУ 401-11-171-87) <i>а) однорядные концевые и проходные (с индексом «п»)</i>									
РСВ1-1 РСВ1-1п	0,71	504 (433)	– –	– –	563	518	708	538	7,8 8,3
РСВ1-2 РСВ1-2п	0,95	676 (581)	– –	– –	749	704	89	724	10,3 10,8
РСВ1-3 РСВ1-3п	1,19	850 (731)	– –	– –	935	890	1080	910	12,8 13,3
РСВ1-4 РСВ1-4п	1,43	1025 (981)	– –	– –	1121	1076	1276	1096	15,3 15,8
РСВ1-5 РСВ1-5п	1,68	1199	–	–	1307	1262	1452	1282	17,9 18,4
<i>б) двухрядные концевые</i>									
2 РСВ1-1	1,42	873 (751)	–	–	563	518	–	538	15,7
2 РСВ1-2	1,9	1177 (1012)	–	–	749	704	–	724	20,78
2 РСВ1-3	2,38	1475 (1268)	–	–	935	890	–	910	25,82
2 РСВ1-4	2,88	1779 (1530)	–	–	1121	1076	–	1096	30,86
2 РСВ1-5	3,36	2083 (1791)	–	–	1307	1262	–	1282	35,9
<b>Радиаторы стальные панельные четырехходовые типа РСГ2</b> (ГОСТ 20335-74 и ТУ 21-26-220-78) <i>а) однорядные</i>									
РСГ2-1-2	0,54	400 (344)	–	–	440	–	–	410	6,0
РСГ2-1-3	0,74	553 (476)	–	–	595	–	–	565	8,3

Продолжение табл. П1.5

Обозначение прибора	Площадь нагревательной поверхности А, м <sup>2</sup>	Номинальный тепловой поток Q <sub>пт</sub> , Вт(ккал/ч)	n <sub>1</sub> и n <sub>2</sub> (см. примечание 1)		Строительные размеры, мм				Масса, кг
			n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	
PCГ2-1-4	0,95	706 (607)	–	–	755	–	–	725	10,5
PCГ2-1-5	1,19	881 (758)	–	–	940	–	–	910	13,2
PCГ2-1-6	1,44	1056 (908)	–	–	1130	–	–	1100	15,9
PCГ2-1-7	1,68	1231 (1059)	–	–	1315	–	–	1285	18,5
PCГ2-1-8	1,93	1406 (1209)	–	–	1505	–	–	1475	21,1
PCГ2-1-9	2,17	1581 (1306)	–	–	1609	–	–	1660	23,8
<i>б) двухрядные</i>									
PCГ2-4	<u>1,08</u>	1160			755			725	22,0
	1,37*	(998)							
PCГ2-5	<u>1,48</u>	1446			940			910	27,4
	1,71*	(1244)							
PCГ2-6	<u>1,90</u>	1730			1130			1100	32,8
	2,04*	(1488)							
PCГ2-7	<u>2,38</u>	2012			1315			1285	38,0
	2,38*	(1730)							
PCГ2-8	<u>3,36</u>	2294			1505			1475	43,4
	2,71*	(1973)							
PCГ2-9	<u>4,31</u>	2574			1690			1660	46,6
	3,04*	(2214)							
KH20-0,4к KH20-0,4п	<u>0,952</u>	400	У1	–	645	568	660	500	9,027
	1,12*	(344)							9,043
KH20-0,479к KH20-0,479п	<u>1,14</u>	479	У2	–	745	668	760	600	10,243
	1,34*	(412)							10,259
KH20-0,655к KH20-0,655п	1,83	655 (563)	У3	–	645	568	660	500	10,831 10,847
	2,20	786 (676)	У4	–	745	668	760	600	12,443 12,497



Продолжение табл. П1.5

Обозначение прибора	Площадь нагрева тельной поверхности А, м <sup>2</sup>	Номинальный тепловой поток $Q_{пт}$ , Вт(ккал/ч)	$n_1$ и $n_2$ (см. примечание 1)		Строительные размеры, мм				Масса, кг
			$n_1$	$n_2$	$l$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	
<b>Конвектор настенный с кожухом «Универсал»:</b> концевой(с индексом «к») и проходной (с индексом «п») (ГОСТ 20849-75* с изменением от 17 ноября 1986г.)									
КН20-0,918к	2,57	918	У5	–	845	768	860	700	14,163
КН20-0,918п		(789)							14,069
КН20-1,049к	2,94	1049	У6	–	945	868	960	800	15,620
КН20-1,049п		(902)							15,634
КН20-1,18к	3,30	1180	У7	–	1045	968	1060	900	17,572
КН20-1,18п		(1015)							17,588
КН20-1,311к	3,67	1311	У8	–	1145	1068	1160	1000	19,191
КН20-1,311п		(1127)							19,207
КН20-1,442к	4,04	1442	У9	–	1245	1168	1260	1100	20,798
КН20-1,442п		(1240)							20,814
КН20-1,573к	4,41	1573	У10	–	1345	1268	1360	1200	22,448
КН20-1,573п		(1353)							22,464
КН20-1,704к	4,77	1704	У11	–	1445	1368	1460	1300	24,097
КН20-1,704п		(1465)							24,113
КН20-1,835к	5,14	1835	У12	–	1545	1468	1560	1400	25,702
КН20-1,835п		(1578)							25,718
КН20-1,966к	5,51	1966	У13	–	1645	1568	1660	1500	27,352
КН20-1,966п		(1691)							27,368
<b>Конвектор настенный с кожухом «Универсал-С»:</b> концевой (с индексом «к») и проходной (с индексом «п») (ГОСТ 20849-75* с изменением от 17 ноября 1986 г.)									
КН20-1,226к	3,55	1226	У14	–	700	578	715	500	18,016
КН20-1,348к	3,906	1348	У15	–	750	623	765	550	19,312
КН20-1,471к	4,26	1471	У16	–	800	678	815	600	20,659
КН20-1,593к	4,61	1593	У17	–	850	728	865	650	20,211

Продолжение табл. П1.5

Обозначение прибора	Площадь нагревательной поверхности А, м <sup>2</sup>	Номинальный тепловой поток Q <sub>пт</sub> , Вт(ккал/ч)	n <sub>1</sub> и n <sub>2</sub> (см. примечание 1)		Строительные размеры, мм				Масса, кг
			n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	
КН20-1,716к	4,97	1716 (1476)	У18	–	900	778	915	700	23,401
КН20-1,838к КН20-1,838п	5,325	1838 (1581)	У19	–	950 950	828 828	965 1015	750 750	24,731 24,635
КН20-1,961к	5,68	1961 (1686)	У20	–	1000	878	1015	800	26,157
КН20-1,063к	6,035	2063 (1774)	У21	–	1050	928	1065	850	27,473
КН20-1,206к	6,39	2206 (1897)	У22	–	1100	978	1115	900	29,161
КН20-2,348к	7,1	2328 (2002)	У23	–	1150	1028	1165	950	30,455
КН20-2,451к КН20-2,451п	7,1	2451 (2108)	У24	–	1200 1200	1078 828	1215 1265	1000 1000	31,912 29,486
КН20-2,574к	7,455	2574 (2214)	У25	–	1250	1128	1265	1050	33,291
КН20-2,696к	7,81	2696 (2318)	У26	–	1300	1178	1315	1100	34,675
КН20-2,819к	8,165	2819 (2424)	У27	–	1350	1228	1365	1150	36,078
КН20-2,941к КН20-2,941п	8,52	2941 (2529)	У28	–	1400 1400	1278 1278	1415 1465	1200 1200	37,415 34,369
<b>Конвекторы настенные с кожухом «Комфорт-20»:</b> концевые (с индексом «к») и проходные (с индексом «п») (ГОСТ 20849-75* с изменением от 17 ноября 1986г.)									
КН20-0,372к КН20-0,372п	<u>0,71</u> 0,81*	372 (320)	–	–	340	200	300	140	5,6
КН20-0,515к КН20-0,515п	<u>0,065</u> 1,12*	515 (443)	–	–	440	300	400	240	7,15
КН20-0,655к КН20-0,655п	1,42	655 (563)	–	–	540	400	500	340	8,68
КН20-0,820к КН20-0,820п	1,775	820 (705)	–	–	640	500	600	440	10,24

Продолжение табл. П1.5

Обозначение прибора	Площадь нагревательной поверхности А, м <sup>2</sup>	Номинальный тепловой поток Q <sub>пт</sub> , Вт(ккал/ч)	n <sub>1</sub> и n <sub>2</sub> (см. примечание 1)		Строительные размеры, мм				Масса, кг
			n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	
КН20-0,985к КН20-0,985п	2,13	985 (847)	–	–	740	600	700	540	11,75
КН20-1,150к КН20-1,150п	2,485	1150 (989)	–	–	840	700	800	640	13,32
КН20-1,315к КН20-1,315п	2,84	1315 (1131)	–	–	940	800	900	740	14,87
КН20-1,475к КН20-1,475п	3,195	1475 (1268)	–	–	1040	900	1000	840	16,39
КН20-1,640к КН20-1,640п	3,55	1640 (1410)	–	–	1140	1000	1100	940	17,94
КН20-1,805к КН20-1,805п	3,905	1805 (1552)	–	–	1240	1100	1200	1040	19,51
КН20-1,970к КН20-1,970п	4,26	1970 (1694)	–	–	1340	1200	1300	1140	21,02
<b>Конвекторы с кожухом напольные островные «Ритм» и «Ритм-1500»</b> (ГОСТ 20849-75* с изменением от 17 ноября 1986г.) (к – концевой; кв – концевой с патрубком для воздушного крана; п – проходной; у – угловая деталь; т.о – торцевая деталь с отверстием; т.г – торцевая деталь глухая)									
<i>Конвекторы «Ритм»</i>									
КО20-0,915п	2,13	915 (787)	–	–	990	–	600	982	20
КО20-1,37к КО20-1,37кв КО20-1,37п	3,195	1370 (1178)	–	–	990	900 900 900	– – 900	982	22,5
<i>Конвекторы «Ритм-1500»</i>									
КО20-2,14к КО20-2,14кв КО20-2,14п	4,97	2140 (1840)	–	–	1490	1400 1400 –	– – 1400	– 1482 –	32,6 32,6 32,5
<i>Детали конвекторов «Ритм» и «Ритм-1500»</i>									
КО20У	–	–	–	–	–	–	–	–	1,93
КО20ТО	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6
КО20ТГ	–	–	–	–	–	–	–	–	0,65

Продолжение табл. П1.5

Обозначение прибора	Площадь нагревательной поверхности А, м <sup>2</sup>	Номинальный тепловой поток Q <sub>пт</sub> , Вт(ккал/ч)	n <sub>1</sub> и n <sub>2</sub> (см. примечание 1)		Строительные размеры, мм				Масса, кг
			n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	
<b>Конвекторы с кожухом высокие «КВ»</b> (ГОСТ 20849-75* с изменением от 17 ноября 1986г. и ТУ-21-26-215-78)									
КВ-20-5,665-600	<u>12,78</u> 10,65*	5665 (4872)	–	–	600	–	–	–	77,5
КВ-20-6,8-900	<u>12,78</u> 12,78*	6800 (5848)	–	–	900	–	–	–	89,5
КВ20-7,37-1200	<u>12,78</u> 13,87*	7370 (6338)	–	–	1200	–	–	–	102,6
<b>Конвекторы настенные без кожуха «Аккорд» (ТУ-21-26-036-85)</b> <i>а) однорядные концевые (с индексом «к») и проходные (с индексом «п»)</i>									
КА-0,336к КА-0,336п	0,98	366 (315)	–	–	610	555	460	400	5,0 4,8
КА-0,448к КА-0,448п	1,3	488 (385)	–	–	770	715	620	560	6,5 6,5
КА-0,560к КА-0,560п	1,63	560 (482)	–	–	930	875	780	720	7,7 7,5
КА-0,672к КА-0,672п	1,96	672 (578)	–	–	1090	1035	940	880	9,5 9,0
КА-0,784к КА-0,784п	2,28	784 (674)	–	–	1250	1195	1100	1040	11,0 10,5
КА-0,896к КА-0,896п	2,61	896 (770)	–	–	1410	1355	1260	1200	12,0 12,0
КА-1,008к КА-1,008п	2,94	1008 (867)	–	–	1570	1515	1420	1360	13,5 13,0
КА-1,120к КА-1,120п	3,26	1120 (963)	–	–	1730	1675	1580	1520	15,0 14,5
<i>б) двухрядные концевые (с индексом «к»)</i>									
К2А-0,621к	1,95	621 (534)	–	–	610	–	460	400	10,5
К2А-0,823к	2,6	823 (708)	–	–	770	–	620	560	13,0
К2А-1,030к	3,25	1030 (886)	–	–	930	–	780	720	16,0
К2А-1,237к	3,9	1237 (1064)	–	–	1090	–	940	880	18,5

Продолжение табл. П1.5

Обозначение прибора	Площадь нагревательной поверхности и А, м <sup>2</sup>	Номинальный тепловой поток $Q_{пт}$ , Вт(ккал/ч)	$n_1$ и $n_2$ (см. примечание 1)		Строительные размеры, мм				Масса, кг
			$n_1$	$n_2$	$l$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	
K2A-1,445к	4,56	1445 (1243)	–	–	1250	–	1100	1040	21,5
K2A-1,646	5,19	1646 (1415)	–	–	1410	–	1260	1200	24,5
K2A-1,854к	5,85	1854 (1594)	–	–	1570	–	1420	1360	27,0
K2A-2,061к	6,5	2061 (1772)	–	–	1730	–	1580	1520	29,5
<b>Конвекторы настенные без кожуха «Прогресс-15»</b> (в обозначении $Q_{н.у}$ заменено условной длиной) <i>а) однорядные</i>									
15K1-0,4	0,88	300 (258)	–	–	380	485	–	348	4,0
15K1-0,5	1,11	378 (325)	–	–	480	585	–	448	5,3
15K1-0,6	1,33	453 (389)	–	–	580	685	–	548	6,2
15K1-0,7	1,55	528 (454)	–	–	680	785	–	648	7,1
15K1-0,8	1,77	603 (518)	–	–	780	885	–	748	8,1
15K1-0,9	1,99	677 (582)	–	–	880	985	–	848	8,9
15K1-1,0	2,21	752 (647)	–	–	980	1085	–	948	9,8
15K1-1,1	2,43	827 (711)	–	–	1080	1185	–	1048	10,7
15K1-1,2	2,65	902 (776)	–	–	1180	1285	–	1148	11,6
<i>б) однорядные удлиненные (составлены из двух конвекторов с зазором между ними 50 мм)</i>									
15K1-1,3	2,88	930 (800)	–	–	1310	1415	648	1278	11,9

## Продолжение табл. П1.5

Обозначение прибора	Площадь нагревательной поверхности	Номинальный тепловой поток $Q_{пт}$	$n_1$ и $n_2$ (см. примечание 1)	Строительные размеры, мм	Масса, кг
---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------

	ости А, м <sup>2</sup>	Вт(ккал/ч)	$n_1$	$n_2$	$l$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	
15K1-1,4	3,10	1055 (907)	–	–	1410	1515	648	1378	12,9
15K1-1,5	3,32	1130 (972)	–	–	1510	1615	748	1478	13,7
15K1-1,6	3,54	1205 (1036)	–	–	1610	1715	748	1578	14,7
15K1-1,7	3,76	1280 (1101)	–	–	1710	1815	848	1678	15,6
15K1-1,8	3,98	1355 (1165)	–	–	1810	1915	848	1778	16,6
15K1-1,9	4,20	1430 (1230)	–	–	1910	2015	948	1878	17,5
15K1-2,0	4,42	1505 (1294)	–	–	2010	2115	948	1978	18,3
<i>в) двухрядные</i>									
15K2-0,4	1,76	538 (463)	–	–	380	485	–	348	8,9
15K2-0,5	2,22	678 (583)	–	–	480	585	–	448	10,7
15K2-0,6	2,66	812 (698)	–	–	580	685	–	548	12,6
15K2-0,7	3,10	947 (814)	–	–	680	785	–	648	14,3
15K2-0,8	3,54	1081 (930)	–	–	780	885	–	748	16,3
15K2-0,9	3,98	1215 (1045)	–	–	880	985	–	848	17,9
15K2-1,0	4,42	1350 (1161)	–	–	980	1085	–	948	19,7
15K2-1,1	4,86	1484 (1276)	–	–	1080	1185	–	1048	21,6
15K2-1,2	5,30	1617 (1391)	–	–	1180	1285	–	1148	23,5

Продолжение табл. П1.5

Обозначение прибора	Площадь нагревательной поверхности ости А, м <sup>2</sup>	Номинальный тепловой поток $Q_{пт}$ , Вт(ккал/ч)	$n_1$ и $n_2$ (см. примечание 1)		Строительные размеры, мм				Масса, кг
			$n_1$	$n_2$	$l$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	
<i>г) двухрядные удлиненные</i>									
15K2-1,3	5,76	1741 (1497)	–	–	1310	1415	648	1278	26,0
15K2-1,4	6,20	1877	–	–	1410	1515	648	1378	27,7

		(1614)							
15K2-1,5	6,64	2010 (1729)	–	–	1510	1615	748	1478	29,6
15K2-1,6	7,08	2148 (1847)	–	–	1610	1715	748	1578	31,7
15K2-1,7	7,52	2282 (1962)	–	–	1710	1815	848	1678	33,2
15K2-1,8	7,96	2418 (2079)	–	–	1810	1915	848	1778	35,2
15K2-1,9	8,40	2553 (2195)	–	–	1910	2015	948	1878	37,0
15K2-2,0	8,84	2683 (2307)	–	–	2010	2115	948	1978	38,6
<b>Конвекторы настенные без кожуха «Прогресс-20»</b> (в обозначении $Q_{н.у}$ заменено условной длиной) <i>а) однорядные</i>									
20K1-0,4	0,88	290 (249)	–	–	380	485	–	348	4,8
20K1-0,5	1,10	362 (311)	–	–	480	585	–	448	5,8
20K1-0,6	1,32	435 (374)	–	–	580	685	–	548	6,7
20K1-0,7	1,54	507 (436)	–	–	680	785	–	648	7,7
20K1-0,8	1,76	580 (499)	–	–	780	885	–	748	8,7
20K1-0,9	1,98	652 (561)	–	–	880	985	–	848	9,7
20K1-1,0	2,20	725 (623)	–	–	980	1085	–	948	10,7

Продолжение табл. П1.5

Обозначение прибора	Площадь нагревательной поверхности $A$ , $m^2$	Номинальный тепловой поток $Q_{пт}$ , Вт(ккал/ч)	$n_1$ и $n_2$ (см. примечание 1)		Строительные размеры, мм				Масса, кг
			$n_1$	$n_2$	$l$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	
20K1-1,1	2,42	797 (625)	–	–	1080	1185	–	1048	11,6
20K1-1,2	2,64	870 (748)	–	–	1180	1285	–	1148	12,6
<i>б) однорядные удлиненные (составлены из двух конвекторов с зазором между ними 50 мм)</i>									
20K1-1,3	2,86	942 (810)	–	–	1310	1415	648	1278	13,9

20K1-1,4	3,08	1015 (873)	–	–	1410	1515	648	1378	15,0
20K1-1,5	3,30	1087 (935)	–	–	1510	1615	748	1478	16,0
20K1-1,6	3,52	1160 (998)	–	–	1610	1715	748	1578	16,9
20K1-1,7	3,74	1232 (1059)	–	–	1710	1815	848	1678	17,6
20K1-1,8	3,96	1305 (1122)	–	–	1810	1915	848	1778	18,9
20K1-1,9	4,18	1377 (1184)	–	–	1910	2015	948	1878	19,7
20K1-2,0	4,40	1450 (1247)	–	–	2010	2115	948	1978	21,0
<i>в) двухрядные</i>									
20K2-0,4	1,76	505 (434)	–	–	380	485	–	348	9,77
20K2-0,5	2,20	613 (527)	–	–	480	585	–	448	11,73
20K2-0,6	2,64	758 (652)	–	–	580	685	–	548	13,69
20K2-0,7	3,08	884 (760)	–	–	680	785	–	648	15,65
20K2-0,8	3,52	1010 (869)	–	–	780	885	–	748	17,5
20K2-0,9	3,96	1137 (978)	–	–	880	985	–	848	19,58

Продолжение табл. П1.5

Обозначение прибора	Площадь нагревательной поверхности А, м <sup>2</sup>	Номинальный тепловой поток Q <sub>пт</sub> , Вт(ккал/ч)	n <sub>1</sub> и n <sub>2</sub> (см. примечание 1)		Строительные размеры, мм				Масса, кг
			n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	
20K2-1,0	4,40	1263 (1086)	–	–	980	1085	–	948	21,58
20K2-1,1	4,84	1389 (1194)	–	–	1080	1185	–	1048	23,46
20K2-1,2	5,28	1515 (1303)	–	–	1180	1285	–	1148	25,48
<i>г) двухрядные удлиненные</i>									
20K2-1,3	5,72	1642 (1412)	–	–	1310	1415	648	1278	29,2
20K2-1,4	6,16	1768 (1520)	–	–	1410	1515	648	1378	31,0
20K2-1,5	6,60	1894 (1629)	–	–	1510	1615	748	1478	33,0
20K2-1,6	7,04	2020	–	–	1610	1715	748	1578	35,0



		(1737)							
20K2-1,7	7,48	2147 (1846)	–	–	1710	1815	848	1678	37,0
20K2-1,8	7,92	2273 (1955)	–	–	1810	1915	848	1778	39,0
20K2-1,9	8,36	2400 (2064)	–	–	1910	2015	948	1878	34,0
20K2-2,0	8,80	2526 (2172)	–	–	2010	2115	948	1978	43,0
<p><b>Биметаллический (стальная труба с литыми алюминиевыми модульными секциями оребрения) отопительный прибор «Коралл» (ТУ 21-26-347-87).</b>          Прибор может иметь одинаковые по длине (<math>L = 243</math> мм) и неодинаковые модульные секции. При различных модульных секциях в графе «<math>n_2</math>» указано число секций с меньшей длиной (<math>L = 123</math> мм) (индексы обозначений:          с – настенный; – напольный; к – концевой; п – проходной; 2В – двухрядный по высоте; 2Г – двухрядный по глубине)  <i>а) однорядный настенный</i></p>									
ПА20-0,336с	0,657	336 (289)	1	1	472	360	–	–	3,95
ПА20-0,445с	0,872	445 (384)	2	–	592	480	–	–	5,05

Продолжение табл. П1.5

Обозначение прибора	Площадь нагревательной поверхности $A$ , $m^2$	Номинальный тепловой поток $Q_{пт}$ , Вт(ккал/ч)	$n_1$ и $n_2$ (см. примечание 1)		Строительные размеры, мм				Масса, кг
			$n_1$	$n_2$	$l$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	
ПА20-0,559с	1,093	559 (481)	2	1	733	621	–	–	6,26
ПА20-0,667с	1,309	667 (574)	3	–	853	741	–	–	7,36
ПА20-0,775с	1,529	775 (666)	3	1	994	882	–	–	8,57
ПА20-0,889с	1,745	889 (764)	4	–	1114	1002	–	–	9,67
ПА20-1,003с	1,966	1003 (862)	4	1	1255	1143	–	–	10,88
ПА20-1,220с	2,402	1220 (1049)	5	1	1516	1404	–	–	13,19
<i>б) двухрядный (по высоте) настенный концевой</i>									
ПА20-0,821К2ВС	1,745	821 (706)	4	–	627	480	–	–	10,46
ПА20-1,026К2ВС	2,186	1026 (882)	4	2	768	621	–	–	12,79

ПА20-1,226К2ВС	2,617	1226 (1054)	6	–	888	741	–	–	14,99
ПА20-1,436К2ВС	3,059	1436 (1235)	6	2	1029	982	–	–	17,00
ПА20-1,636К2ВС	3,489	1636 (1407)	8	–	1149	1002	–	–	19,61
<i>в) двухрядный (по высоте) настенный проходной</i>									
ПА20-1,226П2ВС	2,617	1226 (1054)	6	–	853	741	–	–	14,74
ПА20-1,436П2ВС	3,059	1436 (1235)	6	2	994	882	–	–	17,16
ПА20-1,636П2ВС	3,489	1636 (1407)	8	–	1114	1002	–	–	19,36
ПА20-1,864П2ВС	3,931	1864 (1603)	8	2	1255	1143	–	–	21,76
<i>г) двухрядный (по глубине) настенный концевой</i>									
ПА20-0,821К2ГС	1,745	821 (706)	4	–	627	480	–	–	9,97

Продолжение табл. П1.5

Обозначение прибора	Площадь нагревательной поверхности А, м <sup>2</sup>	Номинальный тепловой поток $Q_{пт}$ , Вт(ккал/ч)	$n_1$ и $n_2$ (см. примечание 1)		Строительные размеры, мм				Масса, кг
			$n_1$	$n_2$	$l$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	
ПА20-1,026К2ГС	2,186	1026 (882)	4	2	768	621	–	–	12,39
ПА20-1,226К2ГС	2,617	1226 (1054)	6	–	888	741	–	–	14,59
ПА20-1,436К2ГС	3,059	1436 (1235)	6	2	1029	882	–	–	17,01
ПА20-1,636К2ГС	3,489	1636 (1407)	8	–	1149	1002	–	–	19,21
ПА20-1,864К2ГС	3,931	1864 (1603)	8	2	1290	1143	–	–	21,63
<i>д) двухрядный (по глубине) настенный проходной</i>									
ПА20-1,226П2ГС	2,617	1226 (1054)	6	–	853	741	–	–	14,53
ПА20-1,436П2ГС	3,059	1436 (1235)	6	2	994	882	–	–	16,95
ПА20-1,636П2ГС	3,489	1636 (1407)	8	–	1114	1002	–	–	19,15
ПА20-1,864П2ГС	3,931	1864 (1603)	8	2	1255	1143	–	–	21,57
<i>е) двухрядный (по глубине) напольный концевой</i>									
ПА20-0,821К2ГН	1,745	821 (706)	4	–	627	464	–	–	10,28
ПА20-	2,186	1026	4	2	788	605	–	–	12,7

1,026К2ГН		(882)							
ПА20-1,226К2ГН	2,617	1226 (1054)	6	–	908	725	–	–	14,9
ПА20-1,436К2ГН	3,059	1436 (1235)	6	2	1049	866	–	–	17,32
ПА20-1,636К2ГН	3,489	1636 (1407)	8	–	1169	986	–	–	19,52
ПА20-1,864К2ГН	3,931	1864 (1603)	8	2	1310	1127	–	–	21,94
<i>ж) двухрядный (по глубине) напольный проходной</i>									
ПА20-1,226П2ГН	2,617	1226 (1054)	6	–	873	725	–	–	14,84

## Окончание табл. П1.5

Обозначение прибора	Площадь нагревательной поверхности и А, м <sup>2</sup>	Номинальный тепловой поток $Q_{пт}$ , Вт(ккал/ч)	$n_1$ и $n_2$ (см. примечание 1)		Строительные размеры, мм				Масса, кг
			$n_1$	$n_2$	$l$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	
ПА20-1,436П2ГН	3,059	1436 (1235)	6	2	1114	866	–	–	17,26
ПА20-1,636П2ГН	3,489	1636 (1407)	8	–	1134	986	–	–	19,46
ПА20-1,864П2ГН	3,931	1864 (1603)	8	2	1375	1127	–	–	21,88
<b>Трубы отопительные чугунные ребристые</b>									
ТР-1	2,0	776 (667)	–	–	1000 1500	–	–	–	35,7
ТР-1,5	3,0	1164 (1001)	–	–	2000	–	–	–	53,5
ТР-2	4,0	1552 (1335)	–	–		–	–	–	71,3

*Примечание:* 1. В графе  $n_1$  конвекторов «Универсал» и «Универсал-С» дан монтажный номер комплектации (на изделие наносится на крайней пластине нагревателя и внутренней стороне кожуха). Для приборов «Коралл» в этой графе указывается число секций  $L = 243$  мм. Число секций  $L = 123$  мм указывается в графе  $n_2$ .

2. Все отопительные приборы, кроме радиаторов и ребристых труб, рассчитаны на рабочее давление  $p_{раб} = 1,0$  МПа (10,0 кгс/см<sup>2</sup>) при температуре теплоносителя  $t_r = 150^\circ\text{C}$ . Чугунные радиаторы МС-140 и МС-90 применяются при  $p_{раб} = 0,9$  МПа (9,0 кгс/см<sup>2</sup>). Температура теплоносителя допускаются: для

стальных радиаторов и ребристых труб –  $t_r = 150^\circ\text{C}$ ; для чугунных радиаторов  $t_r = 130^\circ\text{C}$  (при термостойких прокладках по особому заказу  $t_r = 150^\circ\text{C}$ ).

3. Конвекторы «Ритм» и «Ритм-1500» предназначены для групповой напольной установки в общественных зданиях. При соединении конвекторов под углом  $90^\circ$  применяется угловая деталь (КО20-У), для декорирования торцов – торцевые детали (КО20-ТО и КО20ТГ). Эти детали, а также дюбели-винты для крепления к полу в комплект поставки не входят и поставляются по требованию.

4. Для конвекторов «Прогресс-15» и «Прогресс-20» значения  $Q_{н.у}$  даны без учета калачей и патрубков.

5. Для конвекторов «Аккорд» и приборов «Коралл» масса дана с учетом кронштейнов крепления.

6. Применение радиаторов РСГ2 ограничивается системами отопления с гарантийным качеством теплоносителя и не допускается в системах, присоединенных к открытым системам теплоснабжения, и в помещениях с агрессивной средой.

7. Приборы, отмеченные звездочкой, в настоящее время не изготавливаются.

## Приложение 2

Тепловой поток 1 м открыто проложенных вертикальных и горизонтальных гладких металлических труб, окрашенных масляной краской,  $q_{тр}$ , Вт/м

Таблица П2.1.

$t_r - t_b$	Условный диаметр, мм	Теплоотдача 1 м трубы, Вт/м, при $t_r - t_b$ , °C, через 1°С									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	10	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>22</u>
		20	23	23	24	25	26	28	28	29	30
	15	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>28</u>
		26	28	29	30	31	32	34	25	36	37
	20	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>34</u>	<u>35</u>
		32	34	35	36	38	39	41	42	43	44
	25	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>
39		41	43	44	45	47	49	51	52	53	
32	<u>39</u>	<u>41</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>47</u>	<u>50</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	<u>54</u>	
	47	50	52	54	56	58	60	63	64	67	
40	<u>51</u>	<u>53</u>	<u>56</u>	<u>58</u>	<u>60</u>	<u>63</u>	<u>65</u>	<u>67</u>	<u>69</u>	<u>72</u>	
	53	56	58	60	63	65	67	69	72	74	
50	<u>56</u>	<u>58</u>	<u>60</u>	<u>63</u>	<u>65</u>	<u>67</u>	<u>69</u>	<u>72</u>	<u>74</u>	<u>77</u>	
	65	67	69	73	77	78	81	84	87	90	
40	10	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>29</u>
		31	32	32	34	35	36	37	38	39	41
	15	<u>28</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>
		38	39	41	42	43	44	44	46	47	49
	20	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>
		46	47	50	52	53	55	57	58	59	60
	25	<u>44</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>49</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	<u>53</u>	<u>55</u>	<u>56</u>	<u>58</u>
57		59	63	65	66	68	71	72	74	75	
32	<u>56</u>	<u>58</u>	<u>60</u>	<u>61</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	<u>67</u>	<u>68</u>	<u>71</u>	<u>73</u>	
	74	77	79	81	84	86	89	92	94	96	
40	<u>64</u>	<u>66</u>	<u>68</u>	<u>70</u>	<u>72</u>	<u>74</u>	<u>77</u>	<u>78</u>	<u>80</u>	<u>82</u>	
	77	79	80	84	86	88	89	92	94	97	
50	<u>79</u>	<u>82</u>	<u>85</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	<u>93</u>	<u>95</u>	<u>97</u>	<u>100</u>	<u>103</u>	
	93	95	99	101	105	107	110	113	115	118	
50	10	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>
		41	42	43	44	45	46	47	49	50	50
	15	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>
50		51	52	53	56	57	58	59	60	61	
20	<u>47</u>	<u>49</u>	<u>50</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	<u>53</u>	<u>54</u>	<u>56</u>	<u>57</u>	<u>58</u>	
	60	61	64	65	66	68	70	71	73	74	

Продолжение табл. П2.1

$t_r - t_b$	Условный диаметр, мм	Теплоотдача 1м трубы, Вт/м, при $t_r - t_b$ , °C, через 1°C									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	25	<u>59</u> 73	<u>60</u> 74	<u>62</u> 76	<u>64</u> 79	<u>65</u> 80	<u>67</u> 82	<u>68</u> 85	<u>70</u> 86	<u>72</u> 88	<u>73</u> 91
	32	<u>74</u> 91	<u>76</u> 92	<u>78</u> 94	<u>80</u> 96	<u>82</u> 99	<u>84</u> 101	<u>86</u> 103	<u>88</u> 106	<u>91</u> 108	<u>92</u> 112
	40	<u>85</u> 100	<u>86</u> 102	<u>88</u> 106	<u>91</u> 108	<u>93</u> 110	<u>96</u> 113	<u>97</u> 116	<u>99</u> 118	<u>101</u> 121	<u>103</u> 124
	50	<u>106</u> 122	<u>108</u> 125	<u>111</u> 129	<u>114</u> 132	<u>117</u> 135	<u>120</u> 138	<u>123</u> 141	<u>125</u> 144	<u>128</u> 148	<u>131</u> 151
60	10	<u>38</u> 52	<u>38</u> 52	<u>39</u> 53	<u>41</u> 54	<u>42</u> 56	<u>42</u> 57	<u>43</u> 58	<u>44</u> 59	<u>44</u> 60	<u>45</u> 62
	15	<u>47</u> 63	<u>49</u> 65	<u>50</u> 66	<u>51</u> 67	<u>52</u> 69	<u>53</u> 70	<u>55</u> 71	<u>55</u> 73	<u>56</u> 74	<u>57</u> 75
	20	<u>59</u> 77	<u>61</u> 79	<u>63</u> 80	<u>64</u> 81	<u>65</u> 83	<u>66</u> 85	<u>67</u> 86	<u>68</u> 88	<u>70</u> 89	<u>72</u> 92
	25	<u>74</u> 92	<u>76</u> 94	<u>78</u> 96	<u>79</u> 98	<u>81</u> 100	<u>83</u> 102	<u>85</u> 104	<u>86</u> 106	<u>88</u> 108	<u>89</u> 110
	32	<u>94</u> 114	<u>96</u> 115	<u>98</u> 118	<u>100</u> 121	<u>102</u> 123	<u>105</u> 125	<u>106</u> 128	<u>108</u> 130	<u>110</u> 132	<u>113</u> 135
	40	<u>107</u> 127	<u>109</u> 129	<u>111</u> 132	<u>114</u> 135	<u>116</u> 137	<u>119</u> 141	<u>121</u> 143	<u>123</u> 145	<u>125</u> 149	<u>128</u> 151
	50	<u>134</u> 155	<u>137</u> 157	<u>141</u> 160	<u>143</u> 164	<u>146</u> 167	<u>149</u> 171	<u>152</u> 174	<u>156</u> 177	<u>158</u> 182	<u>162</u> 185
70	10	<u>46</u> 63	<u>48</u> 64	<u>49</u> 65	<u>49</u> 66	<u>50</u> 67	<u>51</u> 68	<u>52</u> 70	<u>52</u> 71	<u>53</u> 73	<u>55</u> 73
	15	<u>59</u> 77	<u>60</u> 79	<u>61</u> 80	<u>63</u> 81	<u>64</u> 82	<u>65</u> 84	<u>66</u> 86	<u>67</u> 87	<u>68</u> 89	<u>70</u> 91
	20	<u>74</u> 93	<u>75</u> 95	<u>77</u> 96	<u>78</u> 97	<u>80</u> 100	<u>81</u> 102	<u>83</u> 103	<u>84</u> 105	<u>86</u> 107	<u>87</u> 108
	25	<u>93</u> 113	<u>94</u> 114	<u>96</u> 116	<u>97</u> 118	<u>100</u> 121	<u>101</u> 123	<u>103</u> 125	<u>107</u> 128	<u>107</u> 128	<u>109</u> 131
	32	<u>117</u> 138	<u>119</u> 141	<u>121</u> 143	<u>123</u> 145	<u>125</u> 148	<u>128</u> 151	<u>130</u> 153	<u>133</u> 156	<u>135</u> 159	<u>137</u> 162
	40	<u>132</u> 155	<u>135</u> 157	<u>137</u> 160	<u>140</u> 163	<u>143</u> 166	<u>145</u> 168	<u>148</u> 172	<u>151</u> 174	<u>152</u> 178	<u>154</u> 180
	50	<u>165</u> 187	<u>167</u> 191	<u>171</u> 194	<u>174</u> 198	<u>178</u> 202	<u>180</u> 205	<u>185</u> 208	<u>187</u> 213	<u>191</u> 215	<u>194</u> 218
80	10	<u>56</u> 75	<u>57</u> 75	<u>58</u> 78	<u>58</u> 79	<u>59</u> 80	<u>60</u> 81	<u>61</u> 82	<u>63</u> 84	<u>64</u> 85	<u>65</u> 86
	15	<u>71</u> 92	<u>72</u> 93	<u>73</u> 94	<u>74</u> 96	<u>75</u> 98	<u>77</u> 100	<u>78</u> 101	<u>79</u> 101	<u>81</u> 102	<u>81</u> 105

Продолжение табл. П2.1

$t_r - t_b$	Условный диаметр, мм	Теплоотдача 1 м трубы, Вт/м, при $t_r - t_b$ , °C, через 1°С									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	20	<u>88</u>	<u>89</u>	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94</u>	<u>96</u>	<u>98</u>	<u>99</u>	<u>101</u>	<u>102</u>
		109	111	114	115	117	120	121	123	125	127
	25	<u>110</u>	<u>113</u>	<u>114</u>	<u>116</u>	<u>119</u>	<u>1210</u>	<u>122</u>	<u>124</u>	<u>125</u>	<u>128</u>
		134	136	138	141	143	145	146	149	151	153
	32	<u>139</u>	<u>142</u>	<u>144</u>	<u>146</u>	<u>149</u>	<u>151</u>	<u>153</u>	<u>156</u>	<u>153</u>	<u>156</u>
164		166	170	172	174	178	180	182	180	182	
40	<u>158</u>	<u>160</u>	<u>165</u>	<u>166</u>	<u>169</u>	<u>173</u>	<u>174</u>	<u>177</u>	<u>180</u>	<u>182</u>	
	184	186	189	192	195	198	201	204	208	210	
50	<u>196</u>	<u>200</u>	<u>203</u>	<u>207</u>	<u>210</u>	<u>214</u>	<u>217</u>	<u>221</u>	<u>224</u>	<u>228</u>	
	223	227	230	235	238	242	246	250	253	257	
90	10	<u>65</u>	<u>66</u>	<u>67</u>	<u>68</u>	<u>70</u>	<u>71</u>	<u>72</u>	<u>72</u>	<u>73</u>	<u>74</u>
		87	88	91	91	93	93	95	96	97	99
	15	<u>82</u>	<u>84</u>	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	<u>89</u>	<u>91</u>	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94</u>
		107	108	110	112	114	115	117	119	120	122
	20	<u>103</u>	<u>106</u>	<u>107</u>	<u>108</u>	<u>110</u>	<u>112</u>	<u>114</u>	<u>115</u>	<u>116</u>	<u>118</u>
		128	131	132	135	137	138	141	143	144	146
	25	<u>130</u>	<u>131</u>	<u>134</u>	<u>136</u>	<u>137</u>	<u>138</u>	<u>139</u>	<u>142</u>	<u>146</u>	<u>148</u>
156		158	160	163	164	167	170	172	175	177	
32	<u>164</u>	<u>166</u>	<u>168</u>	<u>171</u>	<u>173</u>	<u>175</u>	<u>179</u>	<u>181</u>	<u>184</u>	<u>186</u>	
	191	194	196	200	201	204	208	212	214	216	
40	<u>186</u>	<u>188</u>	<u>190</u>	<u>194</u>	<u>196</u>	<u>200</u>	<u>202</u>	<u>206</u>	<u>208</u>	<u>212</u>	
	214	217	220	223	227	229	232	236	238	242	
50	<u>231</u>	<u>235</u>	<u>238</u>	<u>243</u>	<u>246</u>	<u>250</u>	<u>253</u>	<u>257</u>	<u>260</u>	<u>264</u>	
	260	265	270	272	275	280	284	288	293	296	
100	10	<u>75</u>	<u>77</u>	<u>78</u>	<u>79</u>	<u>80</u>	<u>81</u>	<u>82</u>	<u>83</u>	<u>84</u>	<u>85</u>
		101	102	103	105	106	107	108	110	112	113
	15	<u>95</u>	<u>97</u>	<u>99</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>101</u>	<u>102</u>	<u>103</u>	<u>105</u>	<u>106</u>
		122	124	126	128	129	131	134	135	136	138
	20	<u>120</u>	<u>122</u>	<u>123</u>	<u>124</u>	<u>127</u>	<u>129</u>	<u>130</u>	<u>132</u>	<u>134</u>	<u>136</u>
		149	152	155	156	158	159	162	164	166	169
	25	<u>149</u>	<u>150</u>	<u>152</u>	<u>154</u>	<u>157</u>	<u>159</u>	<u>162</u>	<u>164</u>	<u>166</u>	<u>167</u>
180		182	186	188	191	194	195	199	200	203	
32	<u>188</u>	<u>191</u>	<u>193</u>	<u>196</u>	<u>199</u>	<u>202</u>	<u>204</u>	<u>206</u>	<u>209</u>	<u>212</u>	
	222	224	228	231	235	237	239	243	246	250	
40	<u>214</u>	<u>217</u>	<u>220</u>	<u>223</u>	<u>227</u>	<u>230</u>	<u>233</u>	<u>236</u>	<u>239</u>	<u>242</u>	
	246	250	253	257	260	265	267	271	274	278	
50	<u>268</u>	<u>272</u>	<u>275</u>	<u>279</u>	<u>284</u>	<u>287</u>	<u>292</u>	<u>295</u>	<u>299</u>	<u>303</u>	
	300	305	309	314	318	322	327	330	335	339	
110	10	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	<u>89</u>	<u>90</u>	<u>91</u>	<u>93</u>	<u>94</u>	<u>95</u>	<u>96</u>
		113	115	116	118	119	120	122	124	125	126

Продолжение табл. П2.1

$t_{\Gamma}-t_{\text{в}}$	Условный диаметр, мм	Теплоотдача 1м трубы, Вт/м, при $t_{\Gamma}-t_{\text{в}}$ , °С, через 1°С									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	15	<u>108</u>	<u>109</u>	<u>110</u>	<u>111</u>	<u>113</u>	<u>115</u>	<u>116</u>	<u>117</u>	<u>118</u>	<u>120</u>
		139	140	142	144	145	147	149	151	153	154
	20	<u>136</u>	<u>137</u>	<u>139</u>	<u>140</u>	<u>142</u>	<u>144</u>	<u>146</u>	<u>148</u>	<u>150</u>	<u>152</u>
		169	171	173	175	177	180	182	184	187	189
	25	<u>169</u>	<u>172</u>	<u>174</u>	<u>176</u>	<u>178</u>	<u>180</u>	<u>182</u>	<u>184</u>	<u>187</u>	<u>189</u>
		205	208	211	214	216	219	221	224	227	230
32	<u>207</u>	<u>210</u>	<u>212</u>	<u>216</u>	<u>218</u>	<u>222</u>	<u>224</u>	<u>226</u>	<u>229</u>	<u>232</u>	
	244	246	251	254	258	260	262	266	269	274	
40	<u>235</u>	<u>239</u>	<u>242</u>	<u>245</u>	<u>249</u>	<u>253</u>	<u>256</u>	<u>259</u>	<u>262</u>	<u>265</u>	
	271	275	278	282	286	291	293	297	300	304	
50	<u>295</u>	<u>299</u>	<u>302</u>	<u>306</u>	<u>312</u>	<u>315</u>	<u>321</u>	<u>324</u>	<u>327</u>	<u>330</u>	
	330	335	339	345	349	354	359	362	368	370	
120	10	<u>98</u>	<u>99</u>	<u>100</u>	<u>101</u>	<u>102</u>	<u>104</u>	<u>105</u>	<u>106</u>	<u>107</u>	<u>108</u>
		128	130	131	133	135	136	138	140	141	143
	15	<u>122</u>	<u>123</u>	<u>124</u>	<u>126</u>	<u>128</u>	<u>129</u>	<u>130</u>	<u>132</u>	<u>134</u>	<u>135</u>
		156	158	160	162	164	166	168	170	172	173
	20	<u>154</u>	<u>156</u>	<u>157</u>	<u>159</u>	<u>160</u>	<u>162</u>	<u>164</u>	<u>166</u>	<u>168</u>	<u>170</u>
		191	193	195	198	200	202	205	207	209	212
	25	<u>192</u>	<u>194</u>	<u>197</u>	<u>199</u>	<u>201</u>	<u>204</u>	<u>206</u>	<u>208</u>	<u>211</u>	<u>213</u>
233		235	238	241	244	247	249	252	255	257	
32	<u>226</u>	<u>229</u>	<u>231</u>	<u>234</u>	<u>237</u>	<u>240</u>	<u>242</u>	<u>244</u>	<u>247</u>	<u>251</u>	
	266	269	273	276	280	282	284	288	291	295	
40	<u>257</u>	<u>260</u>	<u>263</u>	<u>266</u>	<u>270</u>	<u>274</u>	<u>277</u>	<u>280</u>	<u>283</u>	<u>286</u>	
	295	300	302	307	310	315	317	321	325	329	
50	<u>321</u>	<u>326</u>	<u>329</u>	<u>333</u>	<u>338</u>	<u>341</u>	<u>347</u>	<u>350</u>	<u>354</u>	<u>358</u>	
	360	366	369	375	379	383	388	391	397	401	
130	10	<u>97</u>	<u>100</u>	<u>101</u>	<u>102</u>	<u>103</u>	<u>104</u>	<u>105</u>	<u>106</u>	<u>107</u>	<u>108</u>
		131	132	133	135	136	137	138	141	143	144
	15	<u>123</u>	<u>125</u>	<u>128</u>	<u>129</u>	<u>129</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>132</u>	<u>134</u>	<u>135</u>
		159	160	163	165	166	168	171	173	174	176
	20	<u>156</u>	<u>158</u>	<u>159</u>	<u>160</u>	<u>163</u>	<u>166</u>	<u>167</u>	<u>169</u>	<u>171</u>	<u>173</u>
		194	197	200	201	203	204	208	210	212	215
	25	<u>194</u>	<u>194</u>	<u>197</u>	<u>200</u>	<u>202</u>	<u>204</u>	<u>208</u>	<u>210</u>	<u>212</u>	<u>213</u>
324		236	241	242	246	249	250	255	256	259	
32	<u>244</u>	<u>248</u>	<u>249</u>	<u>253</u>	<u>256</u>	<u>259</u>	<u>261</u>	<u>264</u>	<u>267</u>	<u>270</u>	
	289	290	295	298	303	304	306	311	314	319	
40	<u>278</u>	<u>281</u>	<u>284</u>	<u>288</u>	<u>292</u>	<u>295</u>	<u>300</u>	<u>302</u>	<u>305</u>	<u>308</u>	
	320	324	327	331	334	340	342	347	350	354	
50	<u>348</u>	<u>348</u>	<u>355</u>	<u>360</u>	<u>365</u>	<u>369</u>	<u>374</u>	<u>378</u>	<u>382</u>	<u>386</u>	
	390	390	400	405	409	414	419	422	428	432	



## Продолжение табл. П2.1

*Примечания.*

1. Тепловой поток открыто проложенных горизонтальных труб, расположенных в нижней части помещения, принимается в среднем в 1,28 раза больше, чем вертикальных.

2. Полезный тепловой поток открыто проложенных труб учитывается в пределах 90-100% от значений, приведённых в данном приложении (в зависимости от места прокладки труб).

3. При определении теплового потока изолированных труб табличные значения теплового потока открыто проложенных труб умножаются на КПД изоляции (обычно в пределах 0,6-0,75),

4. При экранировании открытого стояка металлическим экраном общий тепловой поток вертикальных труб снижается в среднем на 25%.

5. При скрытой прокладке труб в глухой борозде общий тепловой поток снижается на 50%

6. При скрытой прокладке труб в вентилируемой борозде общий тепловой поток уменьшается на 10%.

7. Общий тепловой поток одиночных труб, замоноличенных во внутренних перегородках из тяжёлого бетона ( $\lambda_{\text{бет}} \geq 1,8 \text{ Вт/(М}^\circ\text{С)}$ ,  $\rho_{\text{бет}} \geq 2000 \text{ кг/м}^3$ ), увеличивается в среднем в 2,5 раза (при оклейке стен обоями в 2,3 раза) по сравнению со случаем открытой установки. При этом полезный тепловой поток составляет в среднем 95% от общего (в каждое из смежных помещений поступает половина полезного теплового потока).

Общий тепловой поток от одиночных труб в наружных ограждениях из тяжёлого бетона ( $\lambda_{\text{бет}} \geq 1,8 \text{ Вт/(М}^\circ\text{С)}$ ,  $\rho_{\text{бет}} \geq 2000 \text{ кг/м}^3$ ) увеличивается в среднем в 2 раза (при оклейке стен обоями в 1,8 раза), причём полезный тепловой поток при наличии теплоизоляции между трубой и наружной поверхностью стены составляет в среднем 90% от общего.

## Приложение 3

Значение показателей  $n$ ,  $p$ ,  $c$  для определения теплового потока отопительных приборов

Таблица ПЗ.1

Тип отопительного прибора	Направление движения теплоносителя	Расход теплоносителя $G$ , кг/ч	$n$	$p$	$c$
Радиатор чугунный секционный и стальной панельный однорядный и двухрядный типа РСВ1	сверху – вниз	18-50 54-536 536-900	0,3	0,02 0 0,01	1,039 1,0 0,996
	снизу – вниз	18-115 119-900	0,15	0,08 0	1,092 1,0
	снизу – вверх	18-61 65-900	0,25	0,12 0,04	1,113 0,97
Конвектор настенный с кожухом типа «Комфорт-20» и конвектор напольный с кожухом типов «Ритм», и «Ритм-1500»	—	36-86 90-900	0,35	0,18 0,07	1
Конвектор напольный высокий типа «КВ»	—	36-900	0,25	0,1	1
Конвекторы настенные с кожухом типов «Универсал», «Универсал С»	любое	36-86 90-900	0,3	0,18 0,07	1
Конвектор настенный без кожуха типа «Аккорд» однорядный и двухрядный	любое	36-900	0,2	0,03	1
Радиатор стальной панельный типа РСГ2 однорядный	сверху – вниз	22-288 324-900	0,3	0,025 0	1
	снизу – вверх	22-288 324-900	0,25	0,08 0	1
То же, двухрядный	сверху – вниз	22-288 324-900	0,3	0,01 0	1
	снизу – вверх	22-288 324-900	0,25	0,8 0	1

Продолжение табл. ПЗ.1

Тип отопительного прибора	Направление движения теплоносителя	Расход теплоносителя $G$ , кг/ч	$n$	$p$	$c$
Конвектор отопительный типа «Прогресс 15к»	любое	36-900	0,2	0,06	1
То же, «Прогресс 20к»	>>	36-900	0,14	0,07	1
Труба отопительная чугунная	–	36-900	0,25	0,07	1
Прибор отопительный биметаллический литой типа «Коралл»	–	96-900	0,3	0,04	1
Конвекторы с кожухом типа «Термосталь» при высоте 250 мм	сверху – вниз	36-900	0,31	0,045	1
	снизу – вверх		0,35	0,045	0,99
300 мм	сверху – вниз	36-900	0,35	0,015	1
	снизу – вверх		0,4	0,02	0,98
Конвекторы с кожухом типа «Изотерм» при высоте 150 мм	сверху – вниз	36-900	0,25	0,045	1
	снизу – вверх		0,25	0,05	0,985
250 мм	сверху – вниз снизу – вверх	36-900	0,25	0,03	1
350 мм					
450 мм					

Окончание табл. ПЗ.1

Тип отопительного прибора	Направление движения теплоносителя	Расход теплоносителя $G$ , кг/ч	$n$	$p$	$c$
	сверху – вниз снизу – вверх	36-900	0,3 0,3	0,015 0,055	1 0,985
	сверху – вниз снизу – вверх	36-900	0,35 0,3	0 0,055	1 0,96
Радиатор алюминиевый секционный типа РС и РН	–	18-50 54-536	0,3 0,3	0,01 0,02	–
Труба отопительная стальная $D_y = 40 \div 100$	любое	30-900	0,32	0	1

## Приложение 4

Понижение температуры воды на 10 м изолированной падающей магистрали насосной системы отопления

Таблица П4.1

$D_y$ , мм	25-32	40		50	65-100	125-150
$\Delta t_M$ , °C	0,40	0,40		0,30	0,20	0,10

## Приложение 5

Значение коэффициента  $\beta_1$

Таблица П5.1

Шаг номенклатурного ряда отопительных приборов, Вт (ккал/ч)	$\beta_1$
120 (103)	1,02
150 (129)	1,03
180 (155)	1,04
210 (181)	1,06
240 (206)	1,08
300 (258)	1,13

*Примечание.*

1. Для радиаторов типа РС – 1,05; РН – 1,038
2. Для конвекторов типа «Изотерм» и «Термосталь» – 1,03

Поправочный коэффициент  $\beta_2$ , учитывающий дополнительные потери теплоты отопительными приборами через наружные ограждения

Таблица П5.2

Коэффициент теплопередачи наружного ограждения $K$ , Вт/(м <sup>2</sup> ·°C)	Значение $\beta_2$ для радиатора типа	
	РН	РС
0,6 и менее	1	1
1	1,015	1,013
2	1,029	1,025
3	1,042	1,036
4	1,055	1,047
5	1,063	1,055

Значение коэффициента  $\beta_2$ 

Таблица П5.3

Отопительный прибор	Значение $\beta_2$ при установке проборов	
	у наружной стены, в том числе под световым проемом	у остекления светового проема
Радиатор: секционный	1,02	1,07
стальной панельный	1,04	1,1
Конвектор: с кожухом	1,02	1,05
без кожуха	1,03	1,07

Примечание.

1. Для радиаторов типа РС по табл.5.2

2. Для конвекторов типа «Изотерм» – 1,03; «Термосталь» – 1,02.

Коэффициент  $\beta_3$ , учитывающий влияние числа колонок  
в радиаторе на его тепловой поток

Таблица П5.4

Тип радиатора	$\beta_3$ при числе колонок в радиаторе:					
	2	3	4	5-12	13-20	21-24
РС	1,12	1,05	1,01	1	0,97	0,9
РН	1,12	1,05	1,02	1	0,96	0,9

**Приложение 6**

Значения коэффициентов затекания  $\alpha$  приборных узлов с одностороннее подключенными конвекторами «Изотерм» при характерных сочетаниях условных диаметров труб стояка, смещенного замыкающего участка и подводок ( $d_{ст}$  x  $d_{зy}$  x  $d_{п}$  мм)

Таблица П6.1

Сокращенное обозначение конвектора	Краны регулирующие проходные КРП		Термостаты «ГЕРЦ-TS-E»		Термостаты «Данфосс» RTD-G15	
	$\alpha$ при сочетании условных диаметров труб					
	15x15x15	20x15x15	15x15x15	20x15x15	15x15x15	20x15x15
КСК-КПНК-104	0,42	0,35	0,238	02	0,23	0,193
КСК-КПНК-107	0,41	0,34				

Сокращенное обозначение конвектора	Краны регулирующие проходные КРП		Термостаты «ГЕРЦ-TS-E»		Термостаты «Данфосс» RTD-G15	
	α при сочетании условных диаметров труб					
	15x15x15	20x15x15	15x15x15	20x15x15	15x15x15	20x15x15
КСК-КПНК-110	0,41	0,34				
КСК-КПНК-113	0,405	0,335				
КСК-КПНК-116	0,40	0,33				
КСК-КПНК-119	0,40	0,33				
КСК-КПНК-122	0,395	0,325				
КСК-КПНК-125	0,39	0,32				
КСК-КПНК-204	0,41	0,34				
КСК-КПНК-207	0,40	0,335				
КСК-КПНК-210	0,395	0,33				
КСК-КПНК-213	0,39	0,325	0,231	0,195	0,224	0,188
КСК-КПНК-216	0,38	0,32				
КСК-КПНК-219	0,38	0,315				
КСК-КГШК-222	0,37	0,31				
КСК-КПНК-225	0,365	0,305				
КСК-КПНК-304	0,40	0,34	0,228	0,193	0,222	0,186
КСК-КПНК-307	0,39	0,33				
КСК-КПНК-310	0,38	0,32				
КСК-КПНК-313	0,375	0,315				
КСК-КПНК-316	0,37	0,31	0,228	0,193	0,222	0,186
КСК-КПНК-319	0,36	0,30				
КСК-КГШК-322	0,355	0,295				
КСК-КПНК-325	0,35	0,29				
КСК-КПНК-404	0,394	0,335				
КСК-КПНК-407	0,38	0,325	0,227	0,192	0,221	0,185
КСК-КПНК-410	0,37	0,32				
КСК-КПНК-413	0,36	0,31				

Продолжение табл. Пб.1

Сокращенное обозначение конвектора	Краны регулирующие проходные КРП		Термостаты «ГЕРЦ-TS-E»		Термостаты «Данфосс» RTD-G15	
	$\alpha$ при сочетании условных диаметров труб					
	15x15x15	20x15x15	15x15x15	20x15x15	15x15x15	20x15x15
КСК-КГШК-416	0,35	0,30				
КСК-КПНК-419	0,35	0,29				
КСК-КПЖ-420	0,34	0,285	0,227	0,192	0,221	0,185
КСК-КПНК-425	0,33	0,28				

*Примечания.*

1. Значения коэффициентов затекания при установке кранов КРП приведены для условий движения теплоносителя по схеме «сверху-вниз». При движении теплоносителя по схеме «снизу-вверх» значения  $a_{пр}$  уменьшаются на 0,005-0,01.
2. Значения  $a_{пр}$  для случаев установки термостатов усреднены для конвекторов «Изотерм» с учетом загрязнения в приборе и в термостатах и практически не зависят от схемы движения теплоносителя.

Усреднённые значения коэффициентов затекания  $\alpha_{пр}$  узлов  
однотрубных систем водяного отопления со стальными конвекторами  
«Термосталь» при условных диаметрах стояка, замыкающего участка  
и подводок 20x15x20 мм

Таблица Пб.2

Вид регулирующей арматуры	Значения $a_{пр}$ для конвекторов	
	однорусных	двухъярусных
Термостат RTD-G фирмы «Данфосс»	0,235	0,23
Термостаты фирмы «ГЕРЦ Арматурен»: «ГЕРЦ-TS-E»	0,19	0,185
CALIS-TS-E	0,3	0,29
Термостат MAX фирмы «Овентроп»	0,235	0,23